


Schéma de raccordement MD2400SA - tableau répéteur avec évacuation en en boîtier

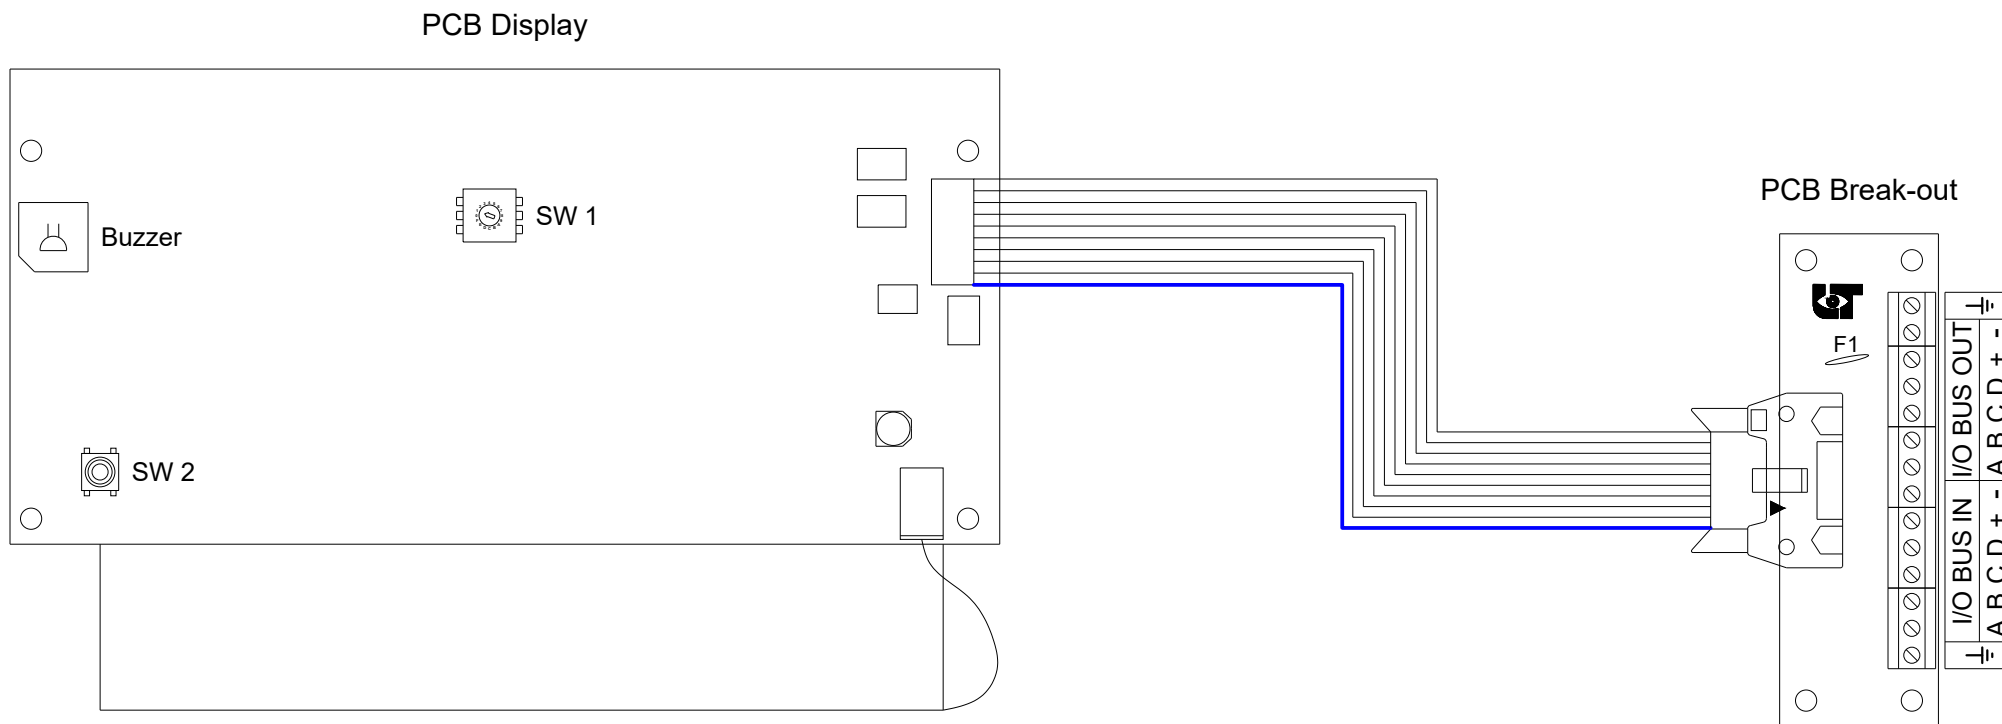

	Description
SW 1	Réglage de l'adresse (Adresse 1 ou 2)
SW 2	Reset Hardware

I/O BUS IN		
Borne	Description	
I/O BUS IN	-	0V - IN
	+	27V - IN
	D	TxB - Bus I/O IN
	C	TxA - Bus I/O IN
	B	RxB - Bus I/O IN
A	RxA - Bus I/O IN	
Shield	Blindage du câble	

I/O BUS OUT		
Borne	Description	
I/O BUS OUT	-	0V - OUT
	+	27V - OUT
	D	TxB - Bus I/O OUT
	C	TxA - Bus I/O OUT
	B	RxB - Bus I/O OUT
A	RxA - Bus I/O OUT	

	Description
F1	Multi fuse 330mA (27Vdc OUT)

DES MODIFICATIONS PEUVENT ETRE
EFFECTUEES SANS MENTION PREALABLE



Schéma de raccordement MD2400SA - tableau répéteur avec évacuation			
Bestand	TA2400SAF05A	REV.	A
Getekend	De Croo P.	25/01/2023	
Goedgekeurd	Bondroit C.		
bv Limotec Bosstraat 21, B-8570 Vichte +32 (0)56 650 660			