
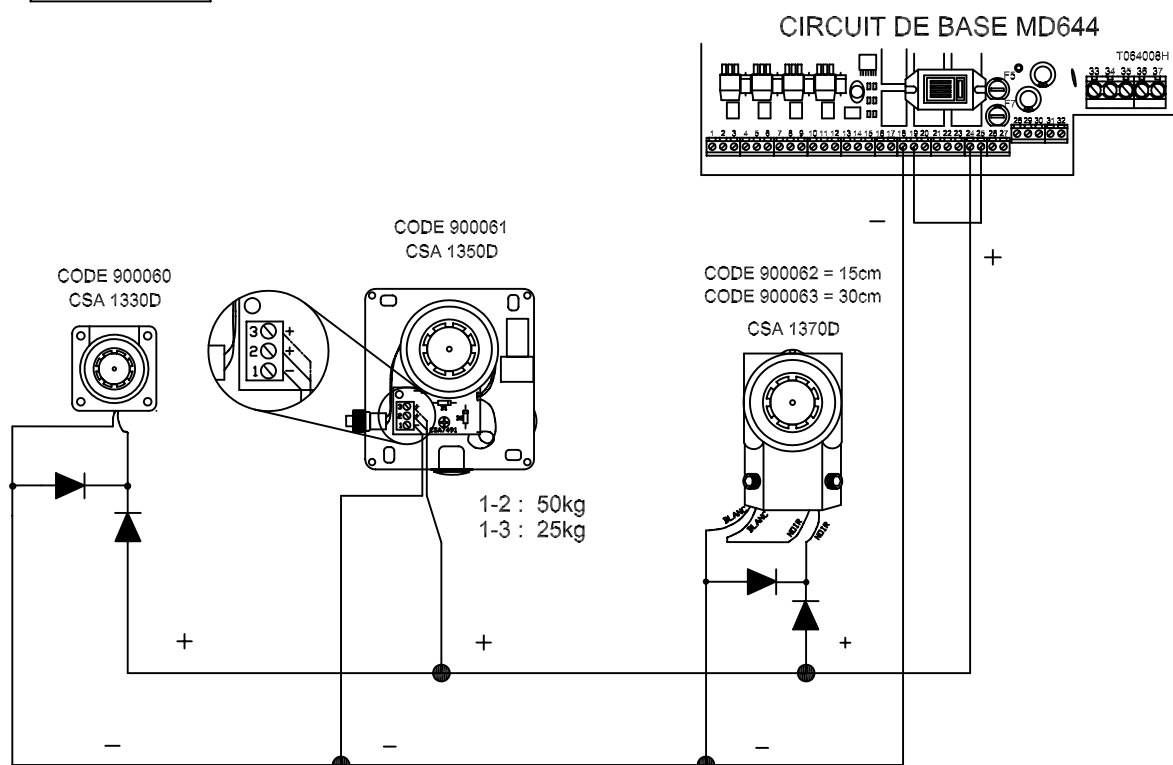


Fig.8: SCHEMA DE RACCORDEMENTS DES ELECTRO-AIMANTS

Contact "alarme générale" : max. 3A/230Vac

Au cas où la consommation totale des électro-aimants est plus de 0.2A, ils seront raccordés sur une alimentation 24V séparée non-stabilisée. (Il faut prévoir un boîtier séparé pour cette alimentation).

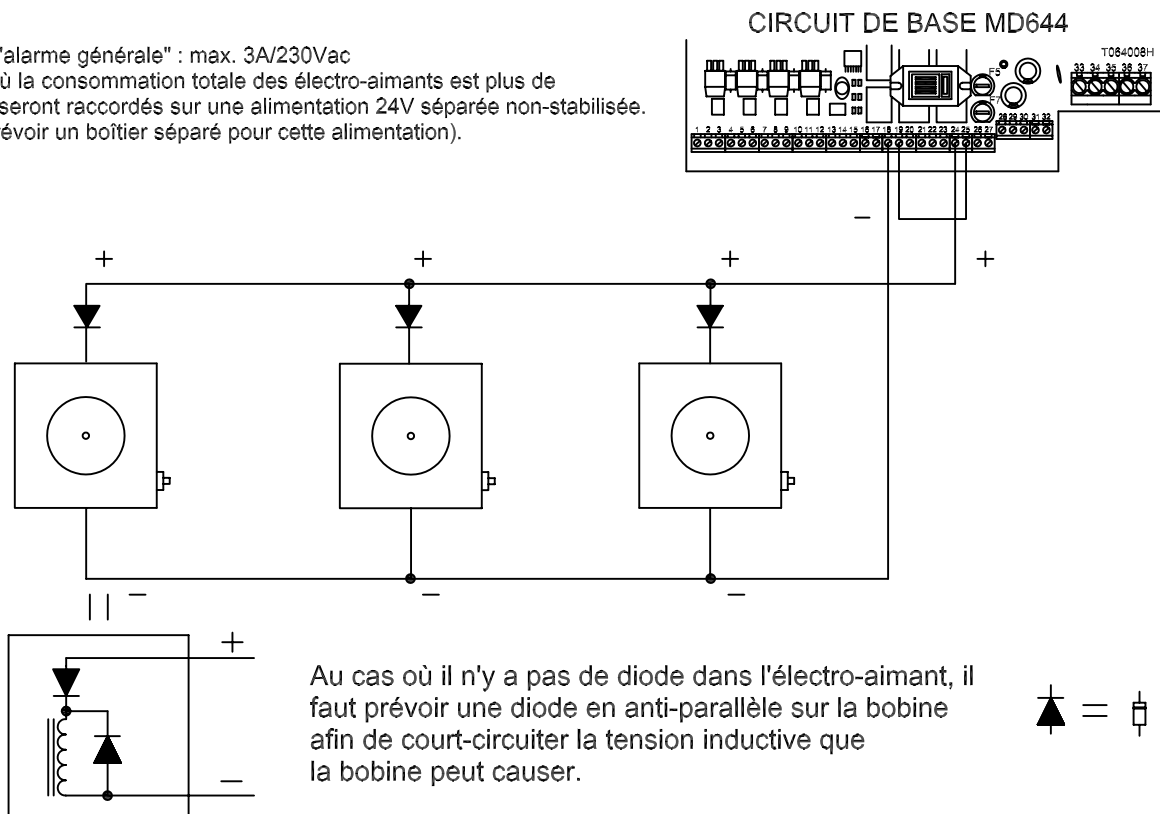

CABLAGE: Min. 2 x 1.5mm² dépendant du nombre d'électro-aimants et de la longueur du câble.

DES MODIFICATIONS PEUVENT ETRE EFFECTUEES
SANS MENTION PREALABLE

LIMOTEC NV, BOSSTRAAT 21, B-8570 VICHTE

Bestand	TA0644F09B	REV	Wijzigingen
Getekend	DECEUNINCK C.	B	
Goedgekeurd	BEHAEGHEL S.		
Datum	03/05/2011		