



FIG.4A: AANSLUITSCHEMA ORBIS DETECTORS

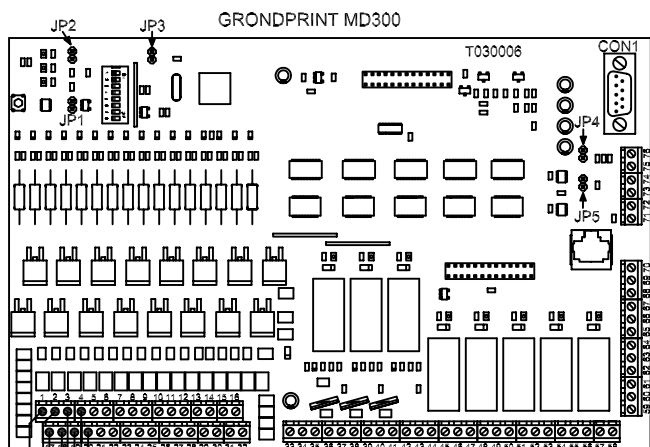

OPM.:

- Bij het versturen van de centrale worden de 3K9-eindlusweerstand op de lusuitgangen van de centrale aangebracht.
- De kabel tussen de centrale en de eerste detector of waarschuwingsdrukknop is in vuurbestendige kabel (Rf 1h) uitgevoerd van zodra de eerste detector niet in het brandwerend compartiment van de centrale is opgesteld. (Enkel van toepassing op gebouwen die moeten voldoen aan de basisnormering)
- Het kabelgedeelte voor detectoren of waarschuwingsdrukknoppen in lokalen die niet zijn overwaakt door de brandmeldcentrale, wordt in vuurbestendige kabel (Rf 1h) uitgevoerd.
- Bovenvermelde opmerkingen gelden enkel voor gebouwen niet onderworpen aan een Koninklijk Besluit betreffende de automatische detectie-installatie. Voor deze gebouwen verwijzen we naar de voorschriften van het K.B. ter zake.

AFSTANDSLED (*)



MAX 30 DETECTORS PER LUS

1 AFSTANDSLED PER DETECTOR
KLEM LED- WORDT NEGATIEF (-)
BIJ DETECTOR IN ALARM

MEERDERE DETECTORS STUREN
1 AFSTANDSLED

NIET AFTAKKEN IN HET MIDDE
VAN DE LUS.
DE STERVERBINDING WORDT NIET
OVERWAAKT OP KORTSLUITING
EN OPEN KRING.

(*) : OPTIE

Bekabeling: Nul tot 1km kabellengte:
min. 2 x 0.8mm

WIJZIGINGEN WORDEN DOORGEVOERD
ZONDER VOORAFGAANDELIJKE MEDEDELING

LIMOTEC NV, BOSSTRAAT 21, B-8570 VICHTE

Bestand	TA0300N07	REV	Wijzigingen
Getekend	DECEUNINCK C.	0	
Goedgekeurd	BEHAEGHEL S.		
Datum	15/10/09		