


Bornes de raccordement MD2400L Redondance Tokenring & Bus I/O

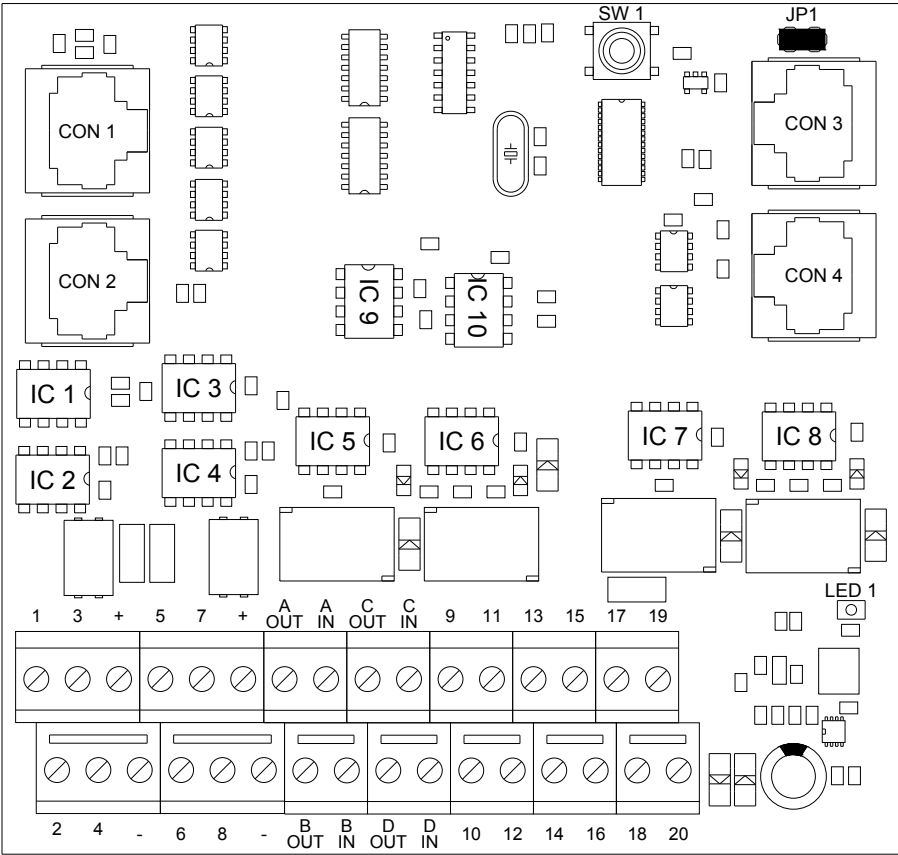

Borne	Description
1	TXA Bus I/O câble principal
2	TXB Bus I/O câble principal
3	RXA Bus I/O câble principal
4	RXB Bus I/O câble principal
+	27Vdc Câble principal (Fusible électronique 300mA *)
-	0Vdc Câble principal
5	TXA Bus I/O câble de secours
6	TXB Bus I/O câble de secours
7	RXA Bus I/O câble de secours
8	RXB Bus I/O câble de secours
+	27Vdc Câble de secours (Fusible électronique 300mA *)
-	0Vdc Câble de secours

JP1: Watchdog Toujours fermé
LED 1: Etat du pontage du Token-ring
- ON: Pontage inactif
- OFF: Pontage actif
SW 1: Reset hardware

Borne	Description
A OUT	TXA Bus Token-ring câble principal
B OUT	TXB Bus Token-ring câble principal
A IN	RXA Bus Token-ring câble principal
B IN	RXB Bus Token-ring câble principal
C OUT	TXA Bus Token-ring câble de secours
D OUT	TXB Bus Token-ring câble de secours
C IN	RXA Bus Token-ring câble de secours
D IN	RXB Bus Token-ring câble de secours

Borne	Description
9	TXA Bus I/O interne OUT
10	TXB Bus I/O interne OUT
11	RXA Bus I/O interne OUT
12	RXB Bus I/O interne OUT
13	TXA Bus I/O Carte microprocesseur IN
14	TXB Bus I/O Carte microprocesseur IN
15	RXA Bus I/O Carte microprocesseur IN
16	RXB Bus I/O Carte microprocesseur IN

Borne	Description
17	27Vdc IN
18	0Vdc IN
19	27Vdc OUT (Fusible électronique 500mA)
20	0Vdc OUT

CON	Description
1	Bus I/O Carte microprocesseur IN
2	Bus I/O interne OUT
3	Ne pas utilisé
4	Bus Token-ring Carte microprocesseur IN

IC	Description
1	TX Bus I/O câble principal
2	RX Bus I/O câble principal
3	TX Bus I/O câble de secours
4	RX Bus I/O câble de secours
5	TX Bus Token-ring câble principal
6	RX Bus Token-ring câble principal
7	TX Bus Token-ring câble de secours
8	RX Bus Token-ring câble de secours
9	Contrôle reset Bus Token-ring câble principal
10	Contrôle reset Bus Token-ring câble de secours

* Maximum 2 modules périphériques (Console de commande ou tableau répéteur) peuvent être raccordés sur le bus I/O redondant de la centrale MD2400L

DES MODIFICATIONS PEUVENT ETRE
EFFECTUEES SANS MENTION PREALABLE
LIMOTEC, BOSSTRAAT 21, B-8570 VICHTE

Bestand	TA2400LF14B	REV	Wijzigingen
Getekend	De Croo P.	B	
Goedgekeurd	Bondroit C.		
Datum	21/12/2017		