
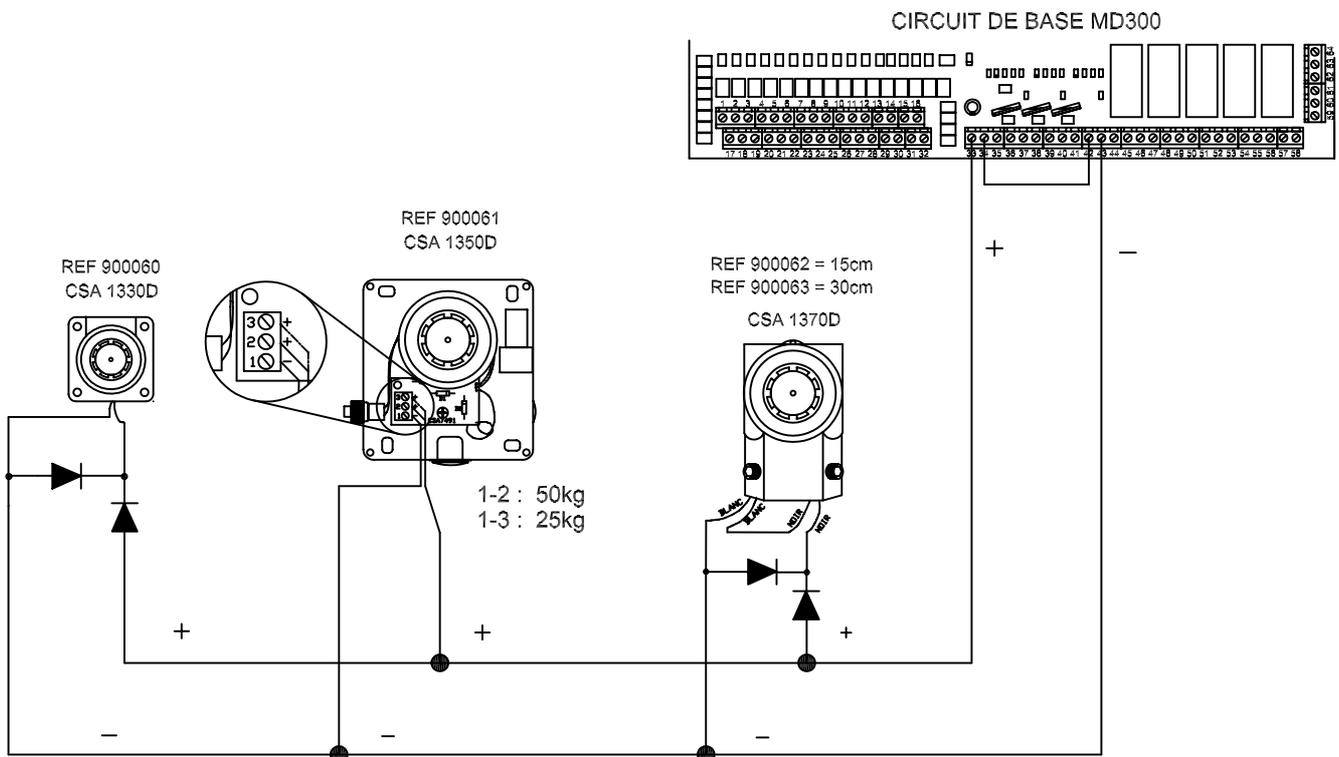


# Fig.8: SCHEMA DE RACCORDEMENTS DES ELECTRO-AIMANTS

Contact "alarme générale" : max. 3A/230Vac  
 Au cas où la consommation totale des électro-aimants est supérieur à 0.2A, les électro-aimants doivent être raccordés sur une alimentation 24Vdc séparée (non-stabilisée) montée dans un boîtier séparé.

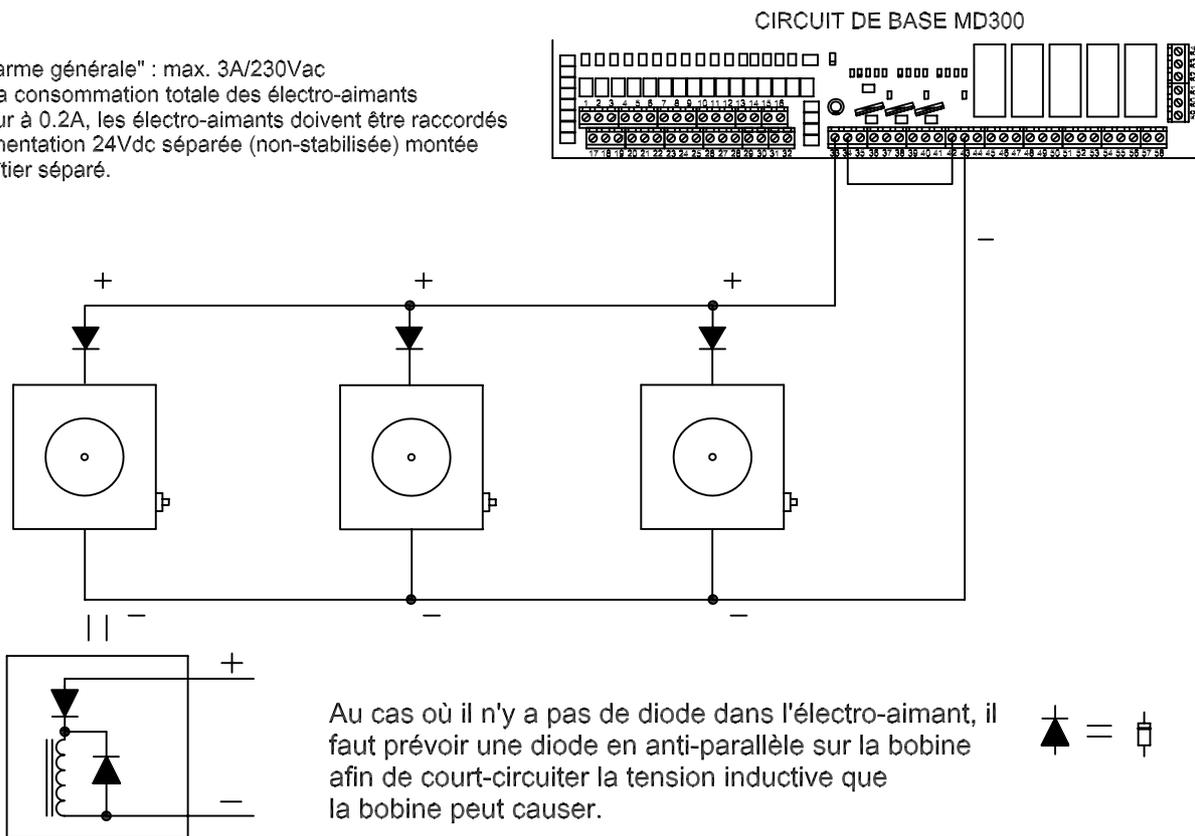

**CABLAGE:** Min. 2 x 1.5mm<sup>2</sup> dépendant du nombre d'électro-aimants et de la longueur du câble.

DES MODIFICATIONS PEUVENT ETRE EFFECTUEES SANS MENTION PREALABLE

LIMOTEC NV, BOSSTRAAT 21, B-8570 VICHTE

Bestand	TA0300F12A	REV	Wijzigingen
Getekend	DECEUNINCK C.	A	
Goedgekeurd	BEHAEGHEL S.		
Datum	10/05/2011		