

FIG.9A: AANSLUITINGEN HERHAALBORD

1	+ evacuatieschakelaar
2	- evacuatieschakelaar
3	TXB
4	TXA
5	RXB
6	RXA
7	+ 27V DC
8	0V DC
9	+ zoemer 24V DC
10	0V zoemer 24V DC

STILTEFUNCTIONALITEIT:

Jumper JP1: - gesloten

de functie "stille" op het herhaalbord komt overeen met de functie "stille" met de centrale IN bedieningsniveau 1

Jumper JP1: - open

de functie "stille" op het herhaalbord komt overeen met de functie "stille" met de centrale IN bedieningsniveau 2

Jumper JP2: afsluitweerstand 100R Receive (altijd open)

Jumper JP3: afsluitverstand 100R Transmit (altijd open)



Jumper JP4: Reset (altijd open)

Bekabeling: - 2 x 0.75mm² voor de voedingskabel (vuurbestendig, Rf 1h) (OPM.: Afhankelijk van het

- 2 x Twisted pair afgeschermd, vuurbestendig (Rf 1h) databekabeling

WIJZIGINGEN WORDEN DOORGEVOERD ZONDER
VOORAFGAANDELIJKE MEDEDELING

LIMOTEC BVBA, BOSSSTRAAT 21, B-8570 VICHTE

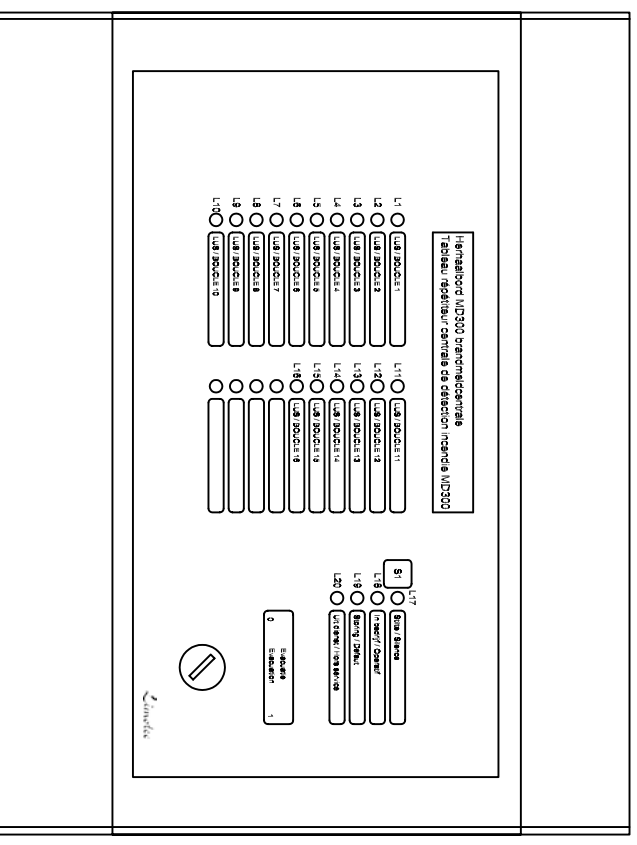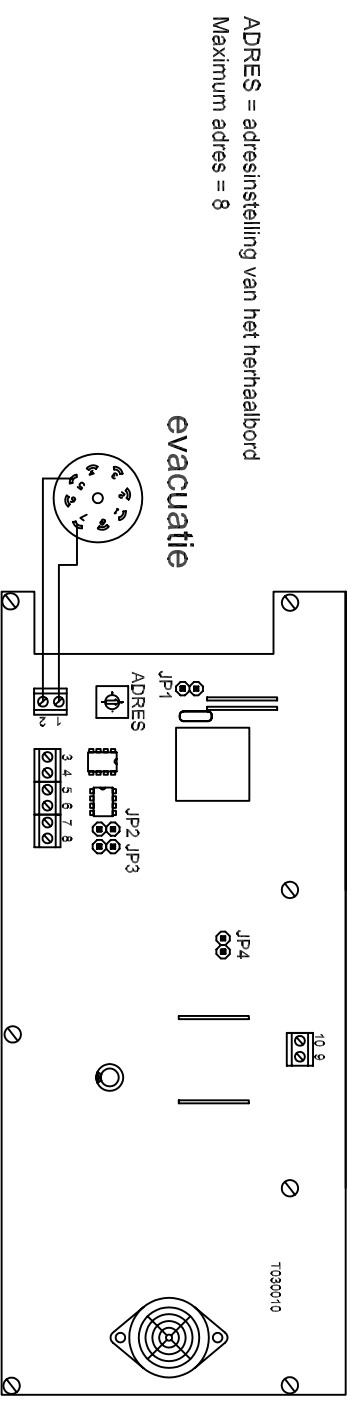

Bestand	TA0300N13C	REV	Wijzigingen
Getekend	DECEUNINCK C.	C	Dmerking
Goedgekeurd	BEHAEGHEL S.		
Datum	12/06/2012		