


# Schéma de raccordement de deux MD2400 console de commande / tableau répéteur LCD avec écran tactile capacitif raccordées sur MD2400 Redondance Tokenring & Bus I/O

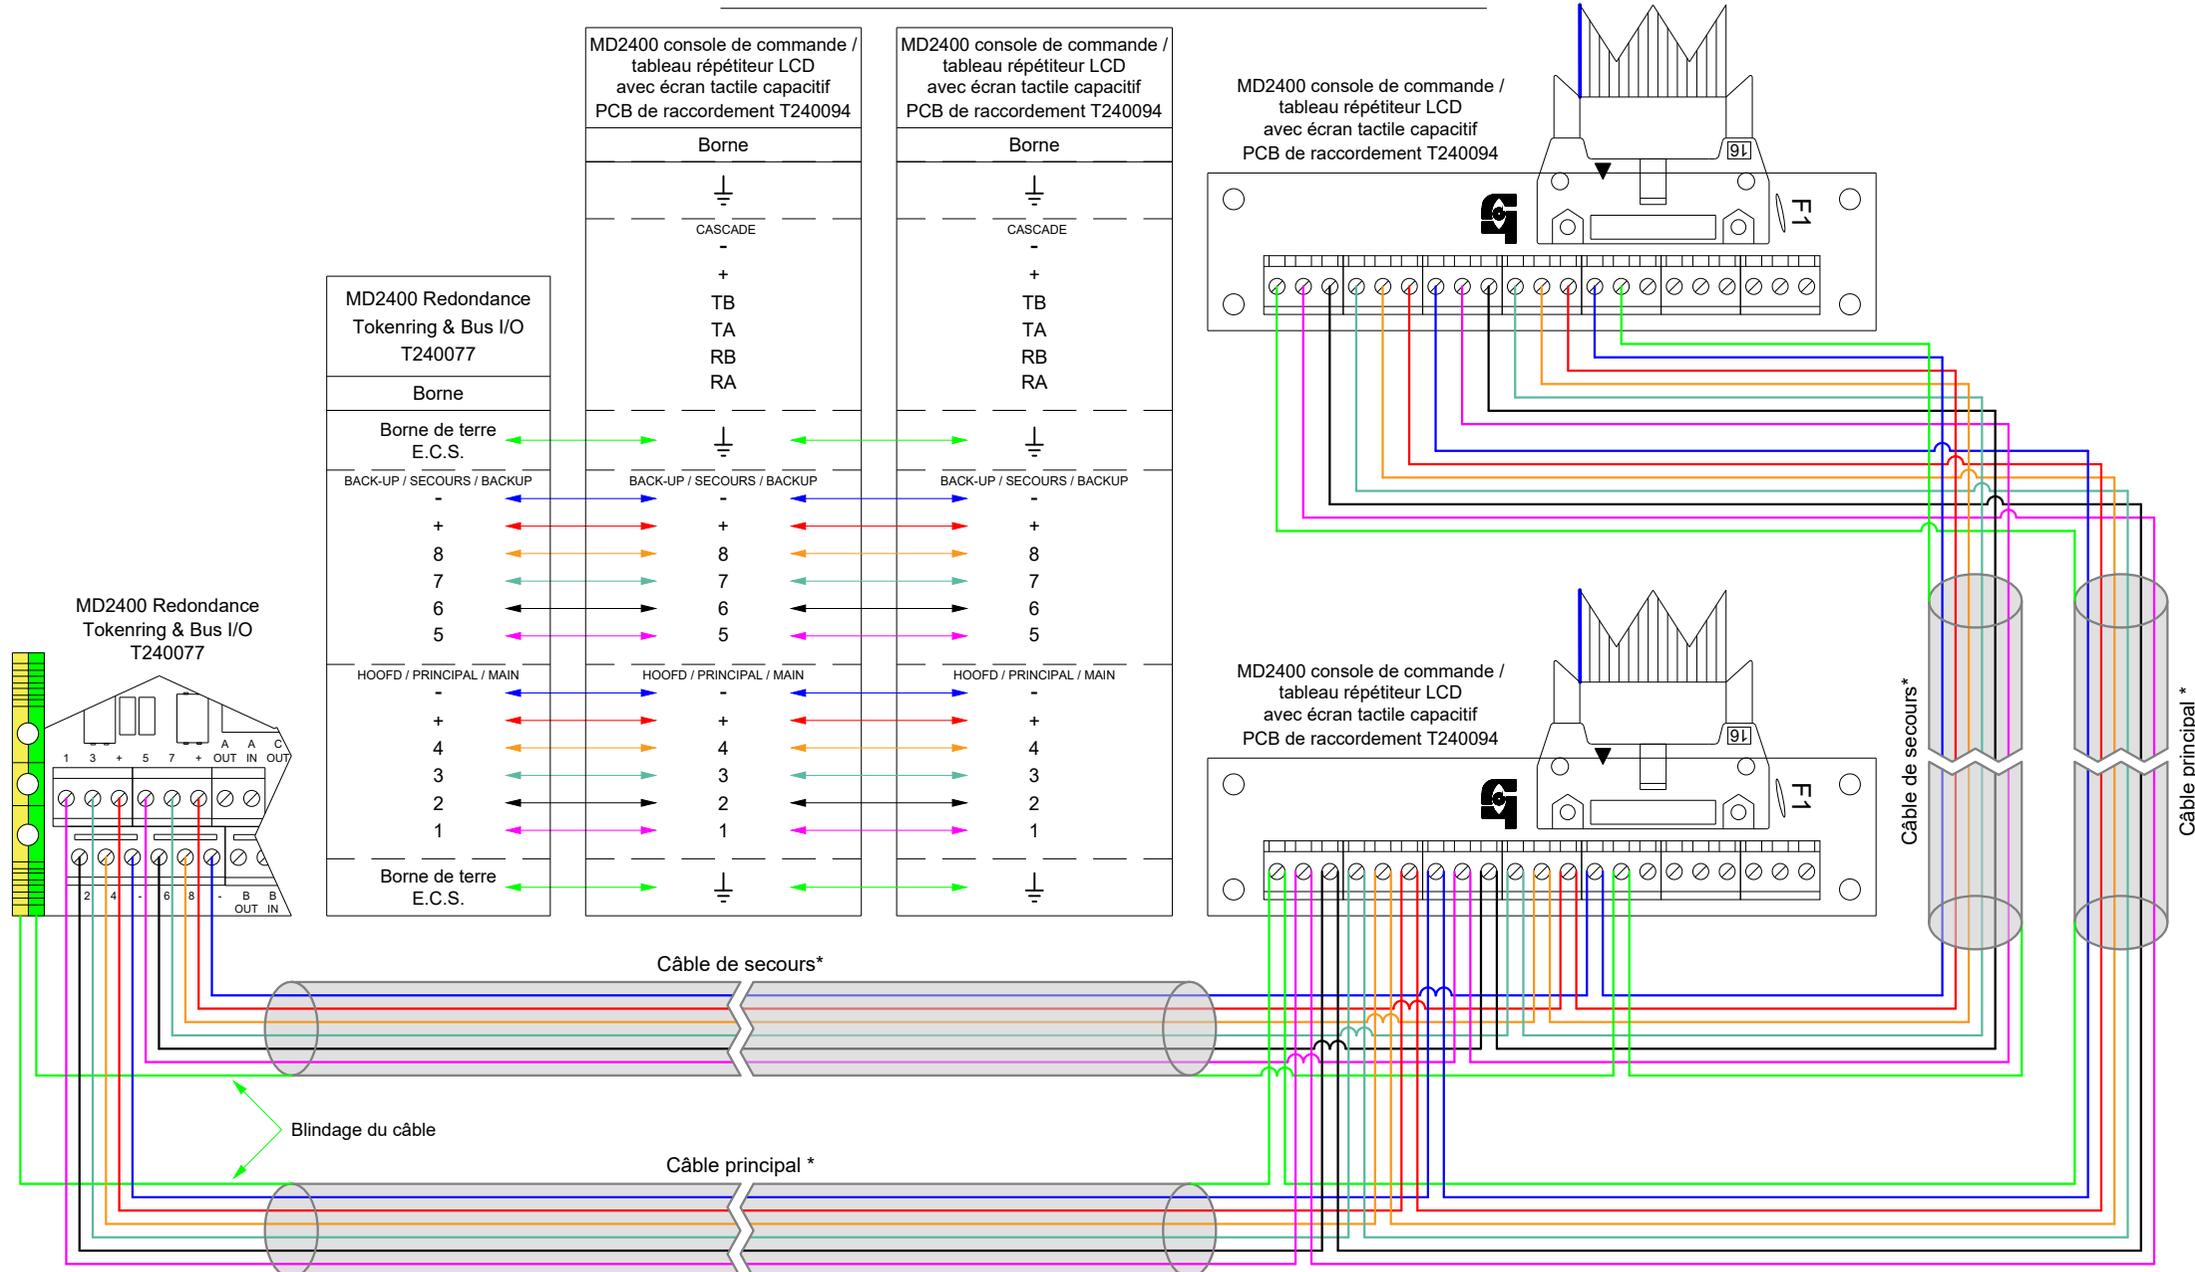

Rem. - Le câble principale et le câble de secours doivent emprunter des trajets différents  
 - Le blindage de tous les câbles entrants dans la console doit, après connexion, être correctement isolés afin d'éviter tout court-circuit avec les composants.  
 - MD2400 console de commande / tableau répéteur LCD avec écran tactile capacitif compatible à partir d' un E.C.S. MD2400 V3  
 \* Type de câble → Voir schéma de câblage

DES MODIFICATIONS PEUVENT ETRE EFFECTUEES SANS MENTION PREALABLE




Schéma de raccordement de deux MD2400 console de commande / tableau répéteur LCD avec écran tactile capacitif raccordées sur MD2400 Redondance Tokenring & Bus I/O		
Bestand	T2400F165	REV. /
Getekend	De Croo P.	20/02/2024
Goedgekeurd	Bondroit C.	
bv Limotec Bosstraat 21, B-8570 Vichte +32 (0)56 650 660		