


AANSLUITSCHEMA MD2400 BEDIENINGSCONSOLE ZONDER REDUNDANTIE

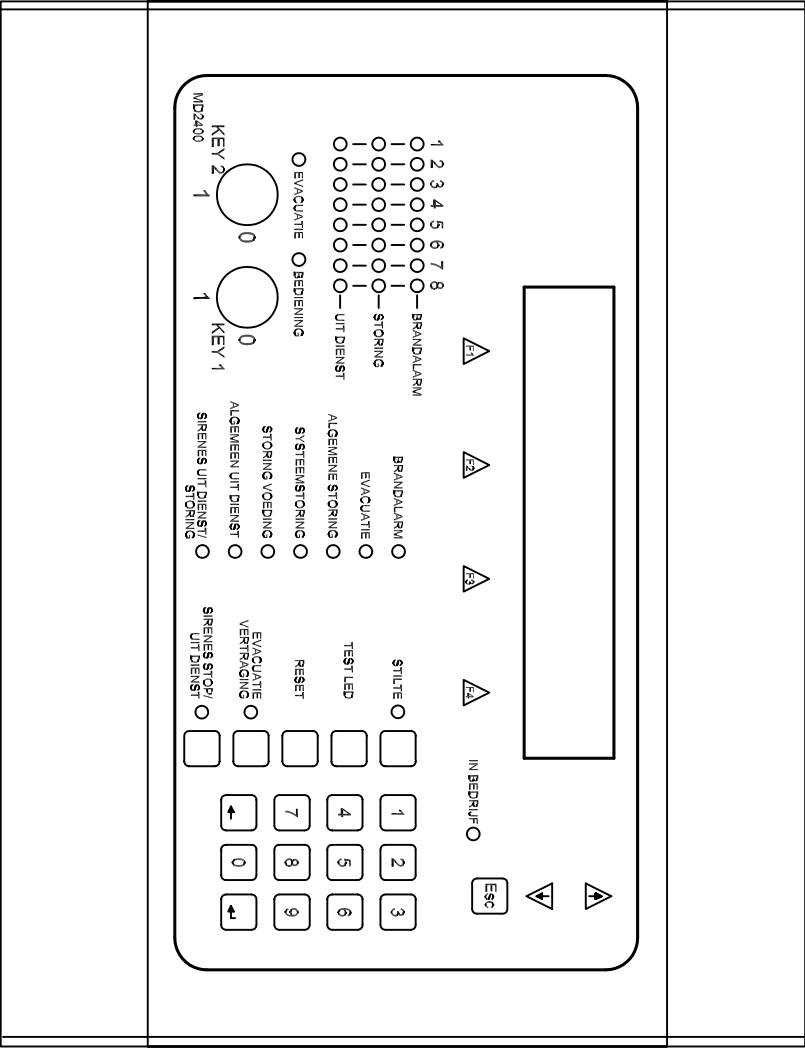


DP1: ADRESINSTELLING:

BEDIENINGSCONSOLE 1		BEDIENINGSCONSOLE 5	
BEDIENINGSCONSOLE 2		BEDIENINGSCONSOLE 6	
BEDIENINGSCONSOLE 3		BEDIENINGSCONSOLE 7	
BEDIENINGSCONSOLE 4		BEDIENINGSCONSOLE 8	

Switch 5-8 zijn niet gebruikt

Opm.: In alle bedieningsconsoles en herhaalborden dient de afscherming van de binnenkomende bekabeling verwijderd ofwel met kleeftband geïsoleerd te worden.

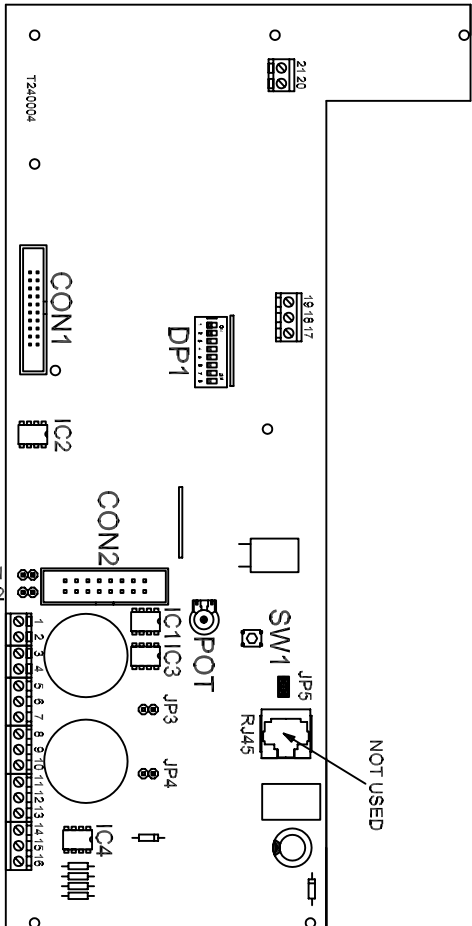

KLEEM	OMSCHRIJVING	KLEEM	OMSCHRIJVING
1	B > Tx A > Rx A > Tx B > Rx	11	+ Sleutelschakelaar bediening
2		12	- Sleutelschakelaar bediening
3	B > Rx A > Tx A > Tx B > Rx	13	+ Sleutelschakelaar evacuatie
4		14	- Sleutelschakelaar evacuatie
5	B > Rx A > Tx A > Tx B > Rx	15	+27Vdc
6		16	0Vdc
7	B > Rx A > Tx A > Tx B > Rx	17	Zwart zoemer
8		18	Rood zoemer
9	B > Tx A > Rx A > Tx B > Rx	19	Geel zoemer
10		20	- LCD-display
		21	+ LCD-display

CON1 = Aansluiting ledpaneel 64 groepen

CON2 = Aansluiting LCD-display

SW1 = Reset bedieningsbord

POT = Afregeling backlight

RJ45 = NOT USED

JP1 - JP2 = Afsluitweerstand universele poort ☐ ALTIJD OPEN !
JP3 - JP4 = Afsluitweerstand cascade poort
JP5 = ALTIJD GESLOTEN !
IC1 = Tx universele poort
IC2 = Rx universele poort
IC3 = Rx cascade poort
IC4 = Tx cascade poort

WIJZIGINGEN WORDEN DOORGEVOERD ZONDER VOORAFGAANDELIJKE MEDEDELING

LIMOTEC NV, BOSSSTRAAT 21, B-8570 VICHTE

Bestand	TA2400N23B	REV	WIJzigingen
Getekend	DECEUNINCK C. B		OPMERKING
Goedgekeurd	BEHAEGHEL S.		
Datum	25/11/2010		