# FIG.9B: AANSLUITSCHEMA HERHAALBORD

STILTEFUNCTIONALITEIT:

Jumper JP1: - gesloten STANDAARD

stilte op het herhaalbord komt overeen met het geven van stilte met de centrale UIT bediening

Jumper JP1: - open

stilte op het herhaalbord komt overeen met het geven van stilte met de centrale IN bediening

ADRES = adresinstelling
Maximum adres is 8

Opm.: In alle bedieningsconsoles en herhaalborden dient de afscherming van de binnenkomende bekabeling verwijderd ofwel met kleefband geïsoleerd te worden.

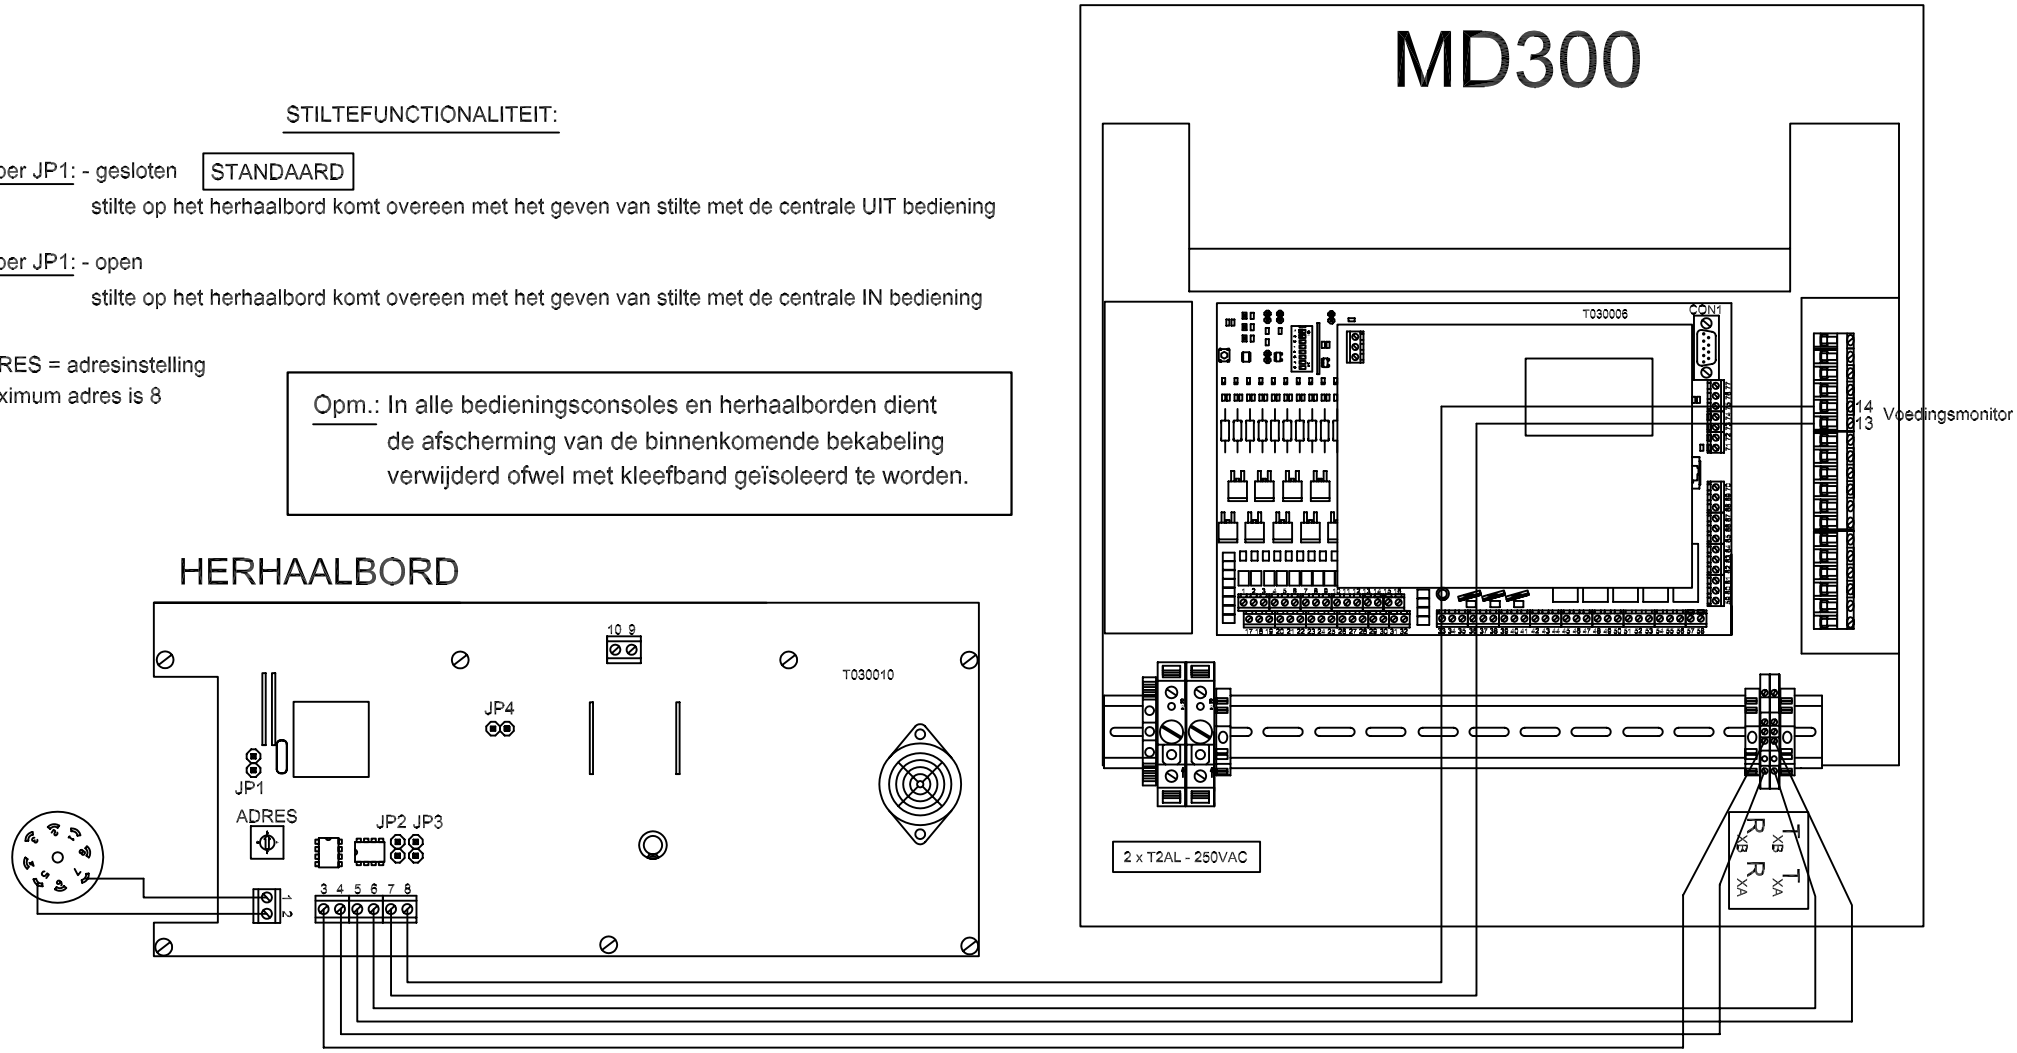


| | | | |
|---|---|---|---|
| Bestand | TA0300N14B | REV | Wijzigingen |
| Getekend | DECEUNINCK C. | B | Opmerking |
| Goedgekeurd | BEHAEGHEL S. | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Datum | 12/06/2012 | | |

WIJZIGINGEN WORDEN DOORGEVOERD ZONDER VOORAFGAANDELIJKE MEDEDELING

LIMOTEC BVBA, BOSSTRAAT 21, B-8570 VICHTE