


Fabrieksinstellingen voor relaiskaart nr.1 MD2400L

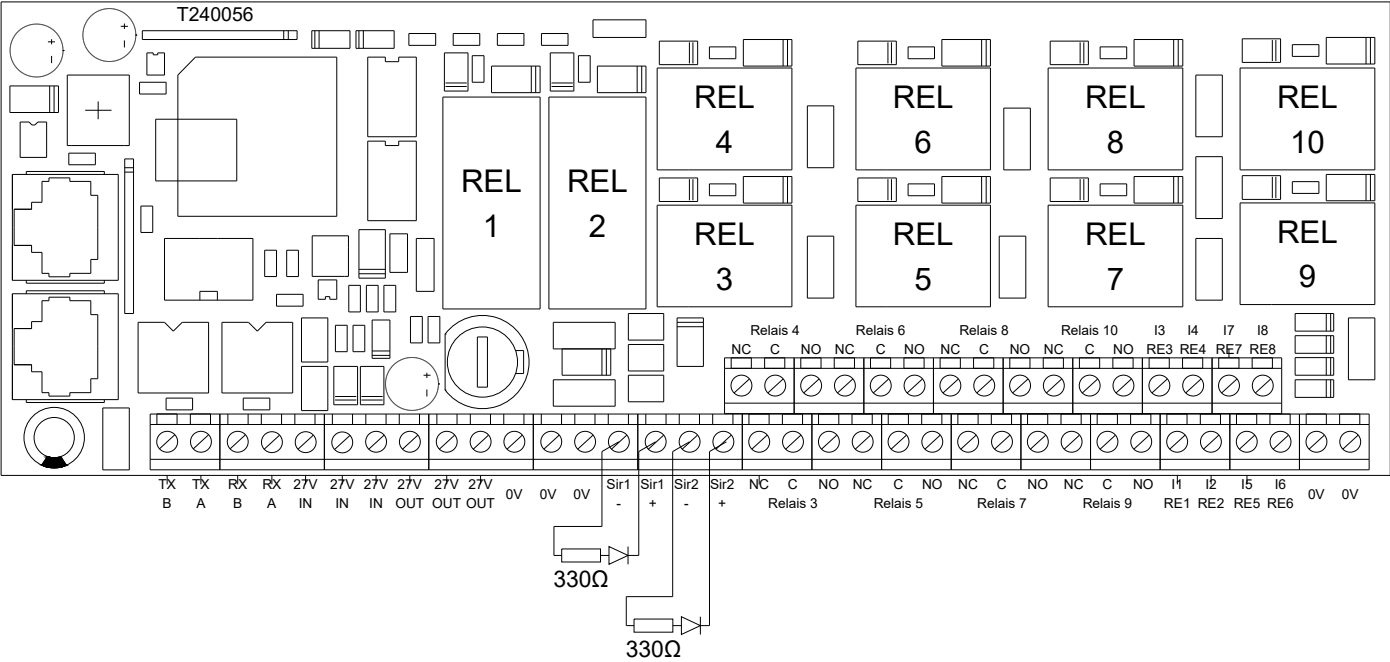

Relais	Fabrieksinstellingen voor relaiskaart nr. 1
1	Relais voor de de evacuatie geluidsmiddelen (Valt af bij een "Stilte" in bedieningsniveau - Overwaakte sirene uitgang)
2	Relais voor de evacuatie geluidsmiddelen (Valt af bij een "Stilte" in bedieningsniveau - Overwaakte sirene uitgang)
3	Algemeen alarm - direct - relais (valt af bij reset)
4	Algemeen alarm - direct - relais (valt af bij reset)
5	Algemeen alarm - direct - relais (valt af bij reset)
6	Algemeen alarm - direct - relais (valt af bij reset)
7	Algemeen alarm - direct - relais (valt af bij stilte)
8	Evacuatie relais (valt af bij reset)
9	Voedingsfoutrelais (valt af bij stilte)
10	Fail - safe algemeen foutrelais (auto-reset of valt af bij stilte)