




E.C.S. MD644 CENTRALE CONVENTIONNELLE DE DETECTION D'INCENDIE

MODE D'EMPLOI ABREGE




1. LE PANNEAU FRONTAL DE COMMANDE

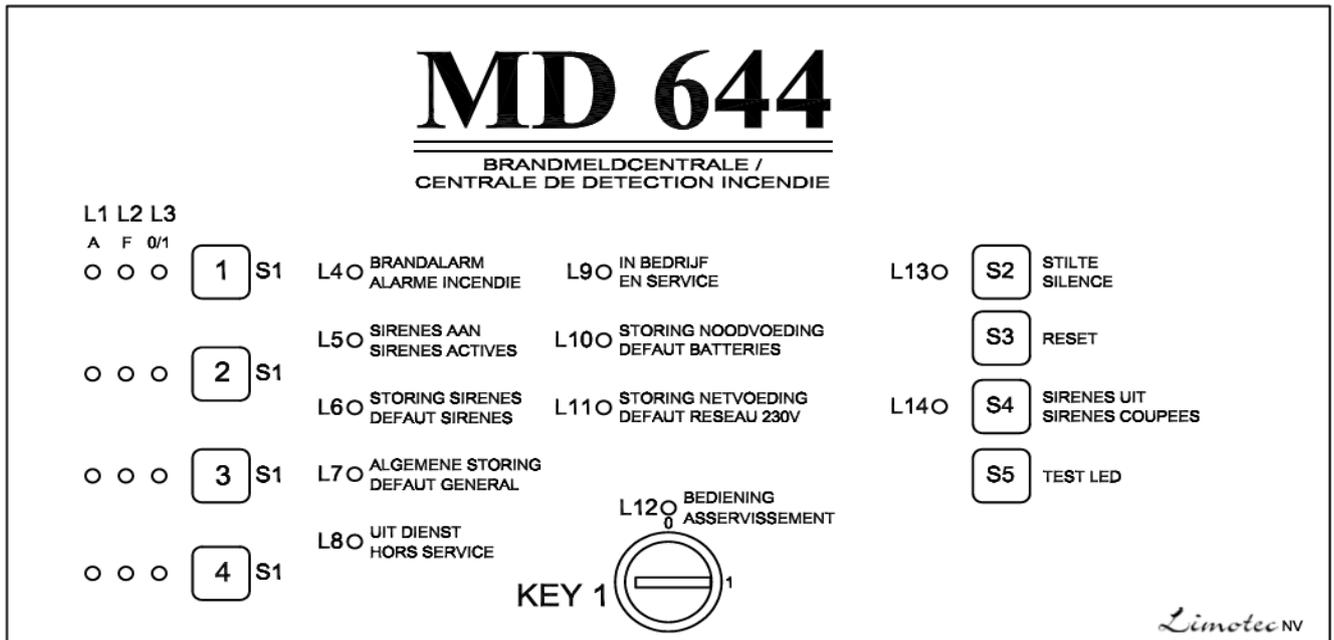

- ➔ **KEY1:** Interrupteur à clé pour sélectionner le niveau d'accès.
- ➔ **S1:** Touche de commande orange « HORS SERVICE » pour désactiver un circuit.
- ➔ **S2:** Touche de commande verte « SILENCE » pour l'arrêt de l'avertisseur sonore interne.
- ➔ **S3:** Touche de commande orange « RESET » pour le réarmement de la centrale de détection incendie.
- ➔ **S4:** Touche de commande orange « SIRENES COUPEES » pour mettre les sirènes hors service d'une part et arrêter les sirènes après une alarme d'autre part.
- ➔ **S5:** Touche de commande verte « TEST LED » pour le contrôle du bon fonctionnement de l'avertisseur sonore interne et des indicateurs LED situés sur la face avant de la centrale de détection incendie.

2. FONCTIONNEMENT EN CAS D'UNE ANNONCE D'ALARME INCENDIE

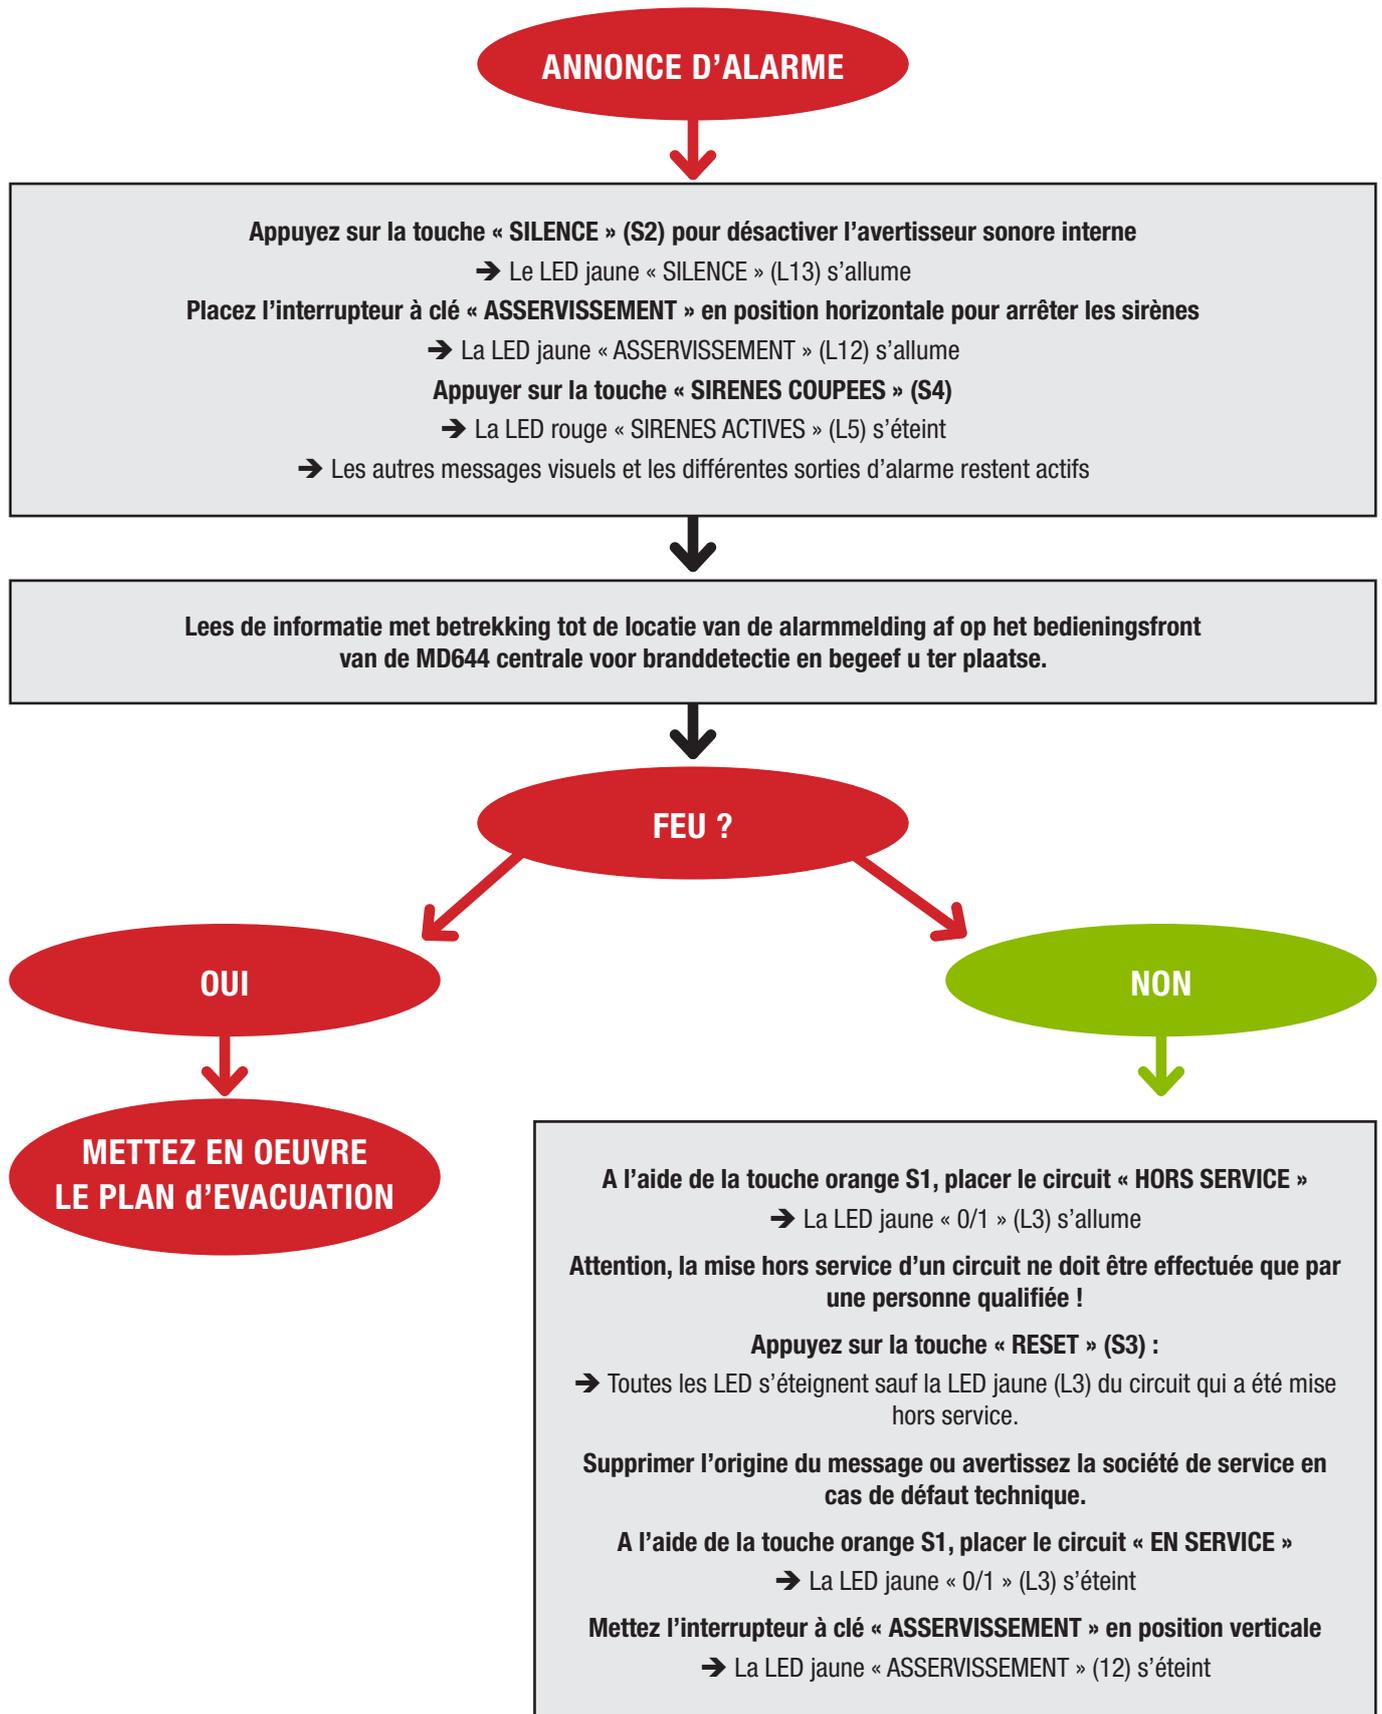

3. FONCTIONNEMENT EN CAS D'UNE ANNONCE DE DEFAUT

