
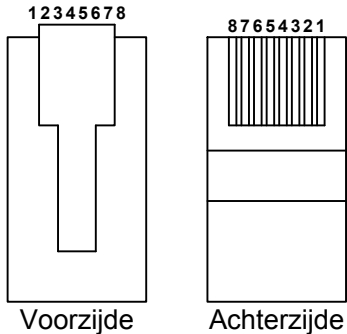


Aansluitschema MD300 Interne bekabeling I/O bus met voedingsmonitor zonder RJ45 connectoren

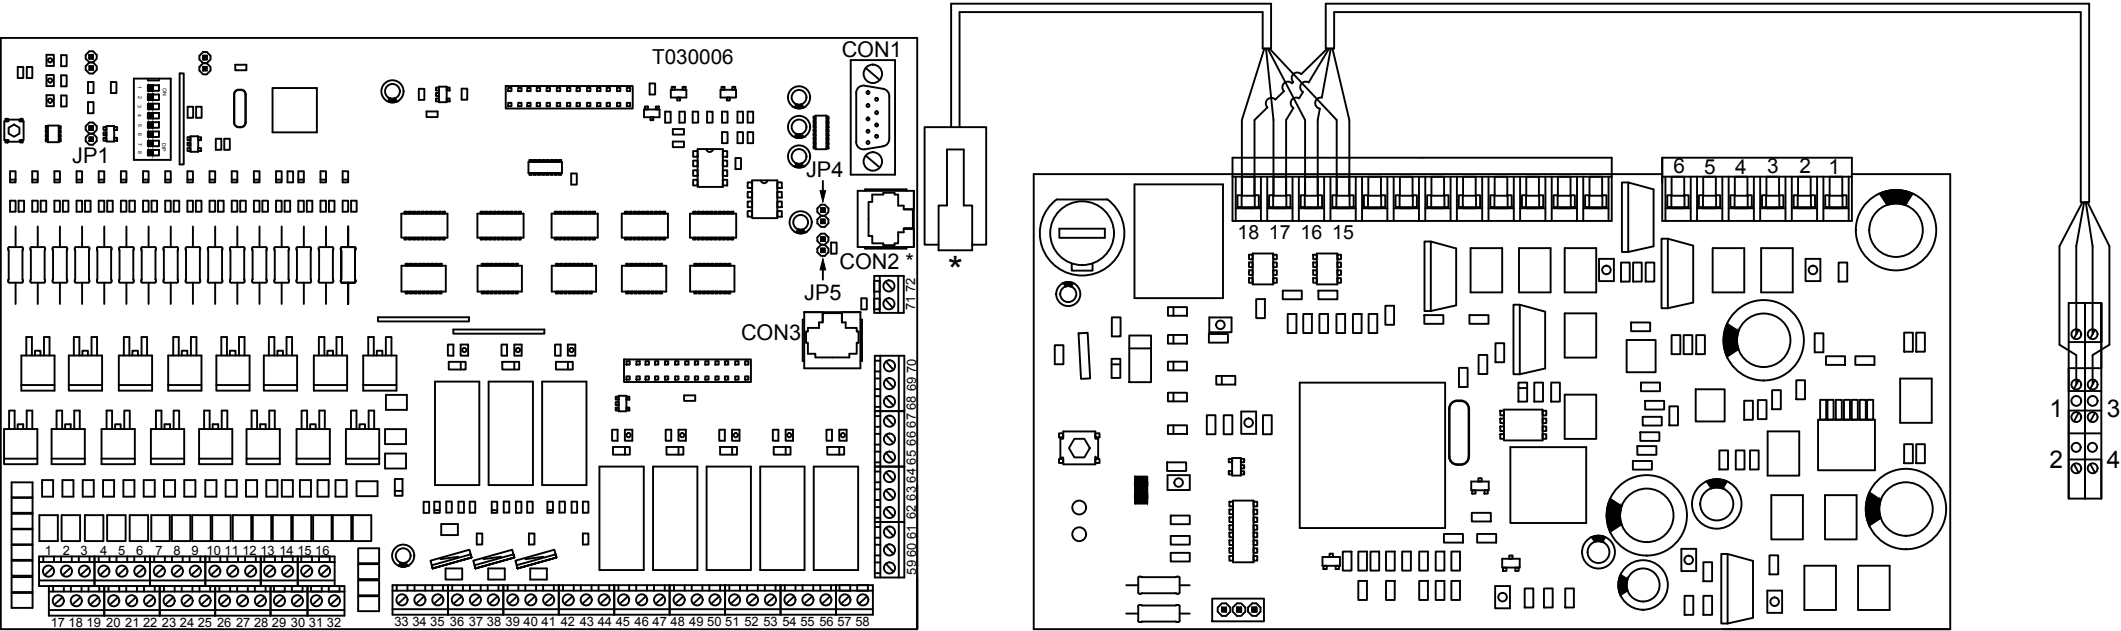

Pin RJ45 CON2	Voedingsmonitor	Klem
1	16	4
2	15	3
3	18	2
4	X	X
5	X	X
6	17	1
7	X	X
8	X	X

Opm. Gebruik voor de RJ45 connector alle draadjes van de kabel en knip de niet gebruikte draadjes af aan de voedingsmonitor.

Bestand	TA0300N23A	REV	Wijzigingen
Getekend	De Croo P.	A	
Goedgekeurd	Bondroit C.		
Datum	07/07/2017		