

FIG.9B: SCHEMA DE RACCORDEMENT DU TABLEAU REPETITEUR MD300


LE FONCTIONNEMENT DU "SILENCE":

JP1: - fermé **STANDARD**

la fonction "silence" sur le tableau répéteur correspond à la fonction "silence" avec la centrale en niveau d'accès 1.

JP1: - ouvert

la fonction "silence" sur le tableau répéteur correspond à la fonction "silence" avec la centrale en niveau d'accès 2.

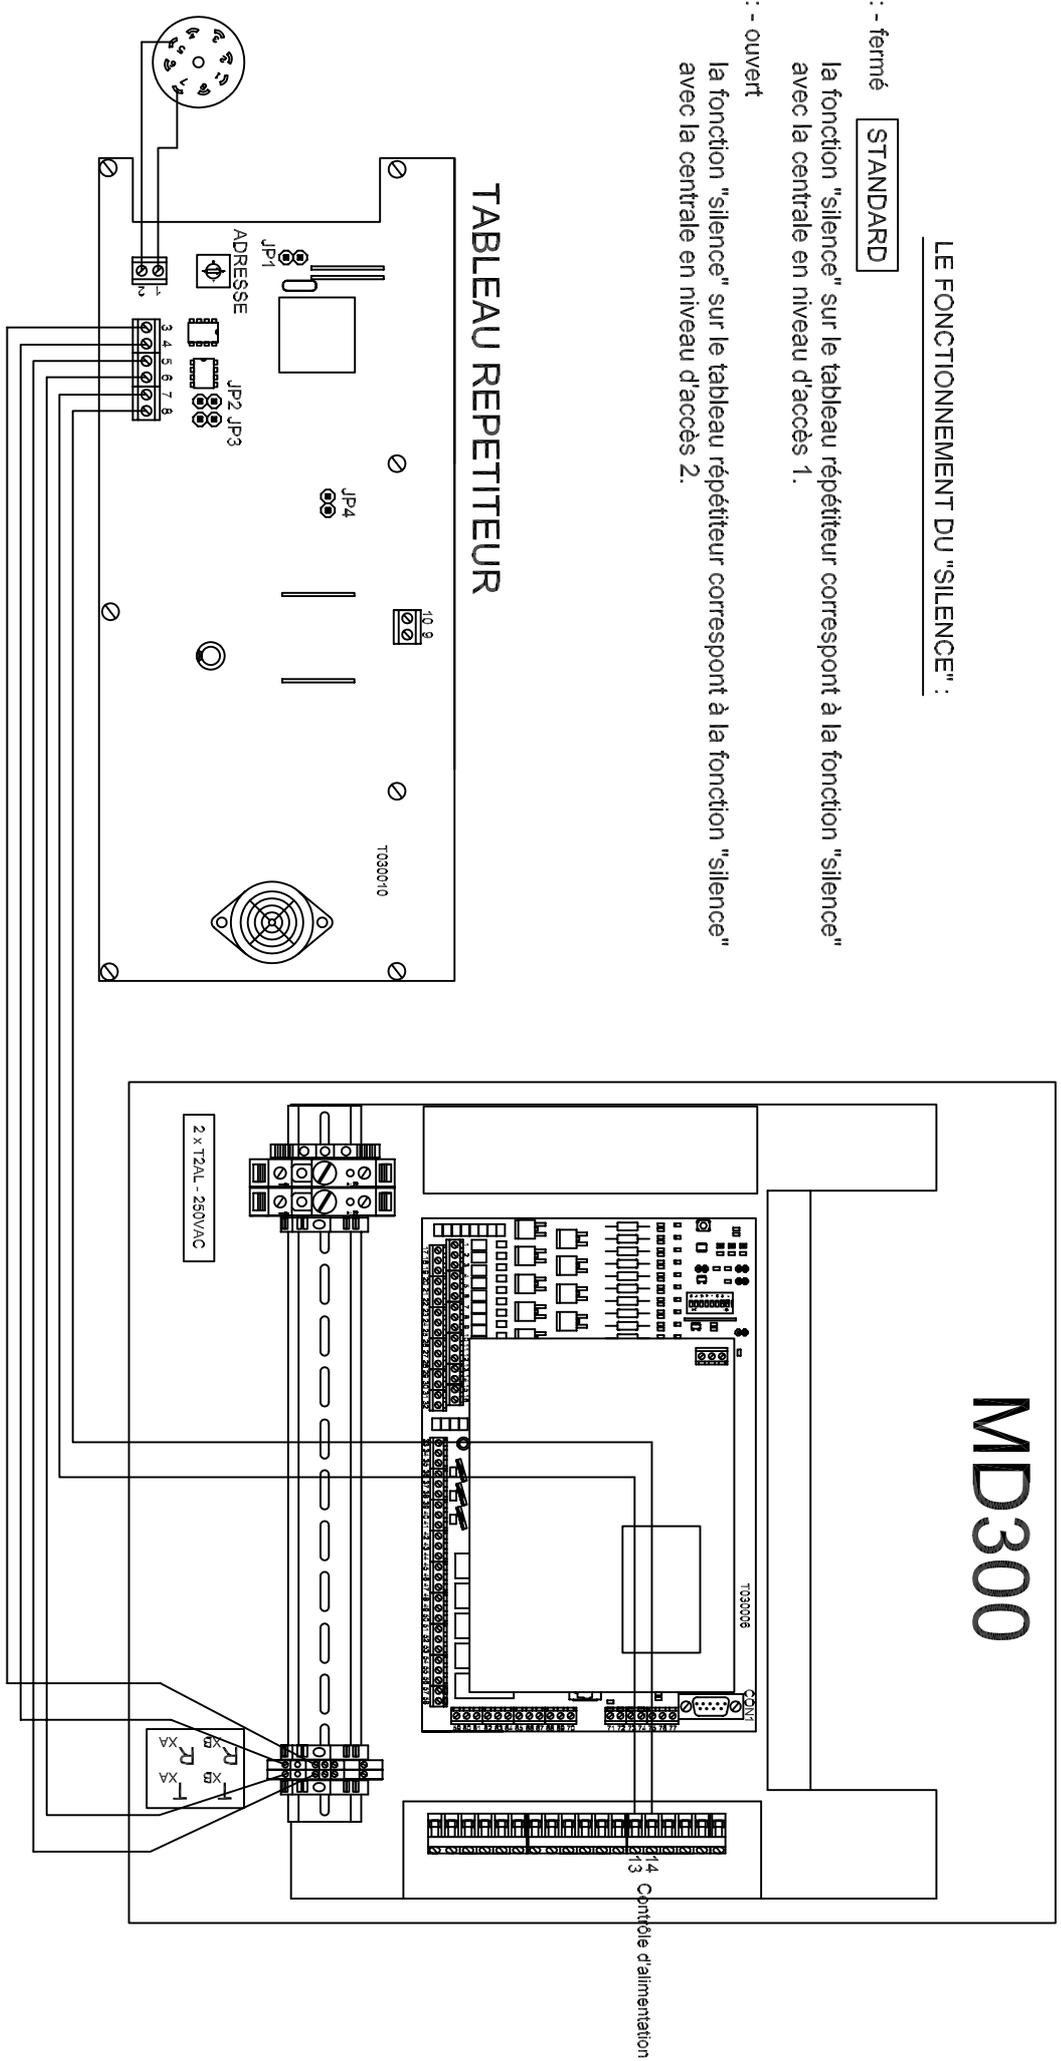

Rém.: Le blindage des câbles doit être enlevé ou isolé au moyen d'un ruban adhésif dans toutes les consoles de commande et tableaux répéteurs.

DES MODIFICATIONS PEUVENT ETRE EFFECTUEES SANS MENTION PREALABLE

LIMOTEC BVBA, BOSSSTRAAT 21, B-8570 VICHTE

Bestand	TA0300F14B	REV	Wijzigingen
Getekend	DECEUNINCK C. B		Rémarque
Goedgekeurd	BEHAEGHEL S.		
Datum	12/06/2012		