
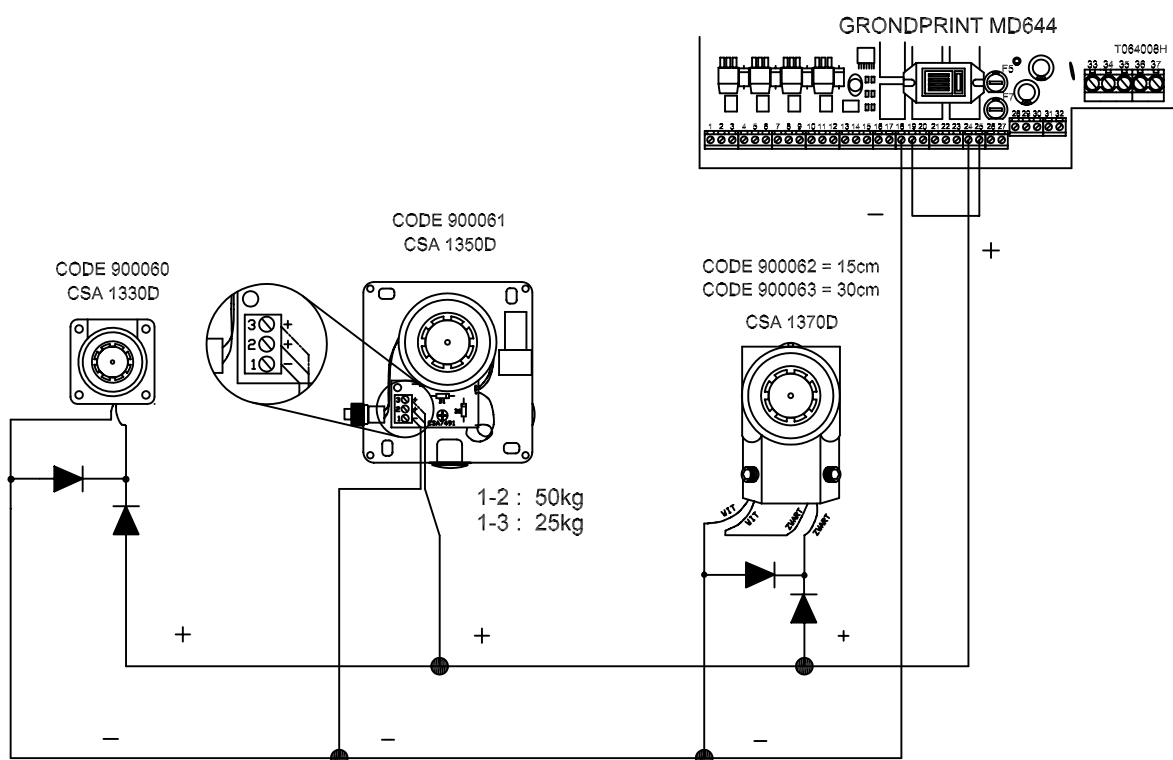


Fig.8: AANSLUITSCHEMA DEURMAGNETEN

"Alg. alarm"-contact: max. 3A/230Vac

Wanneer de deurmagneten samen meer dan 0.2 ampère verbruiken, worden ze op een separate, niet gestabiliseerde 24V-voeding aangesloten.

(Voeding te monteren in een aparte behuizing)

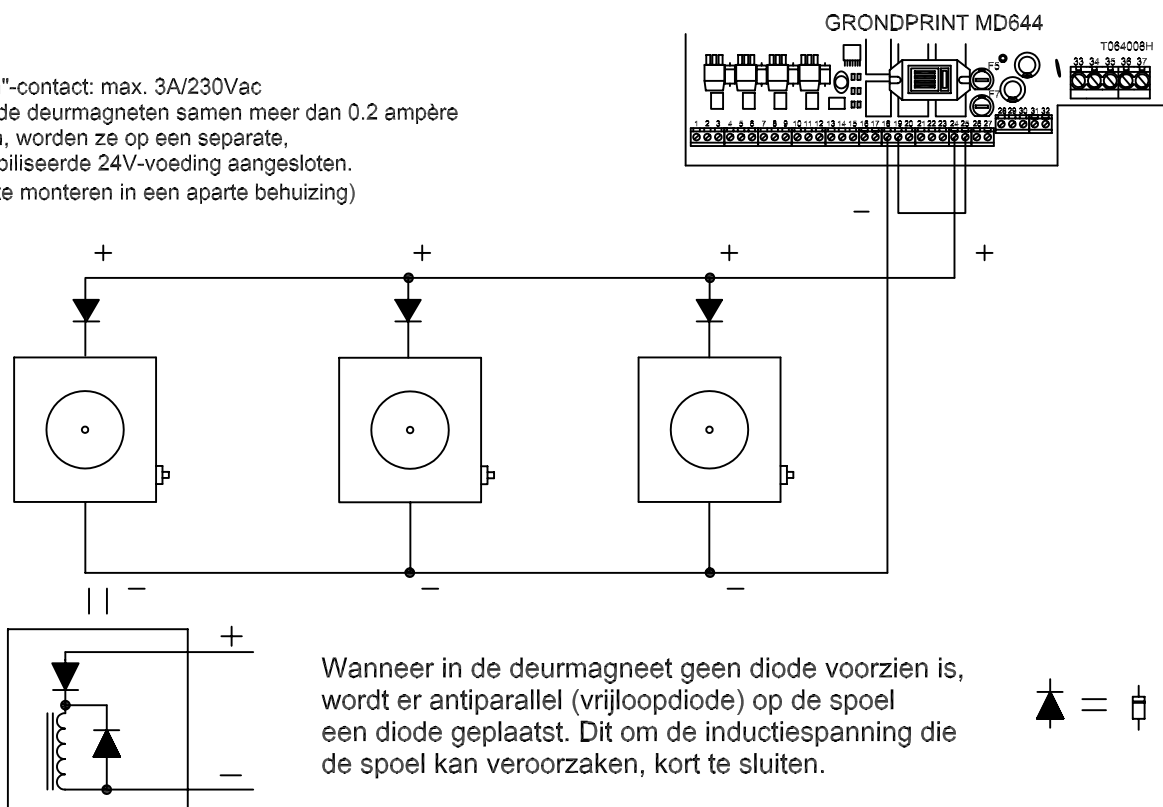

BEKABELING: Min. 2 x 1.5mm² afhankelijk van het aantal deurmagneten en van de lengte van de kabel.

Bestand	TA0644N09B	REV	Wijzigingen
Getekend	DECEUNINCK C.	B	Grondp. nieuwe versie
Goedgekeurd	BEHAEGHEL S.		
Datum	20/10/10		

WIJZIGINGEN WORDEN DOORGEVOERD
ZONDER VOORAFGAANDELIJKE MEDEDELING
LIMOTEC NV, BOSSTRAAT 21, B-8570 VICHTE