





C.I.E. MD2400SA

BEKNOPTE BEDIENING INGEVAL VAN EEN BRANDALARM



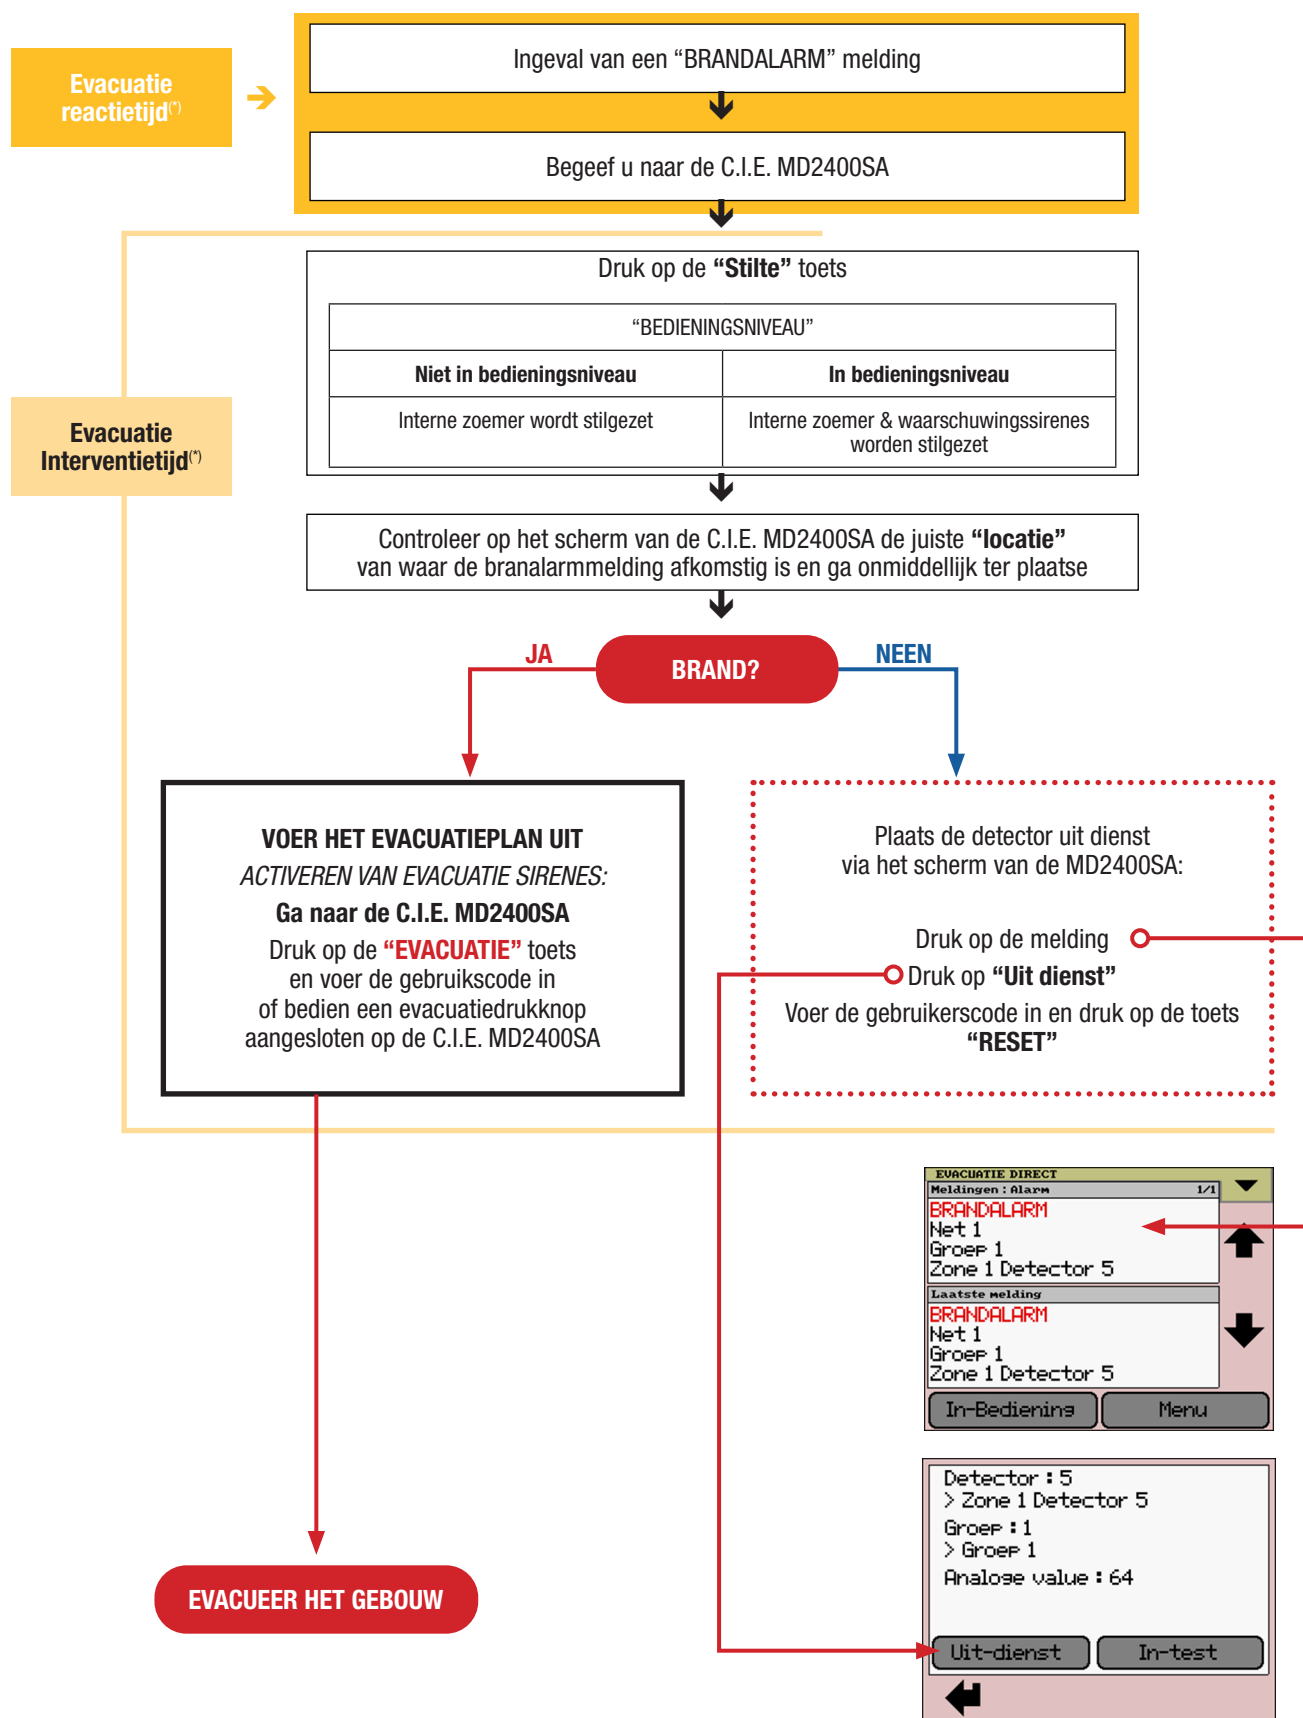

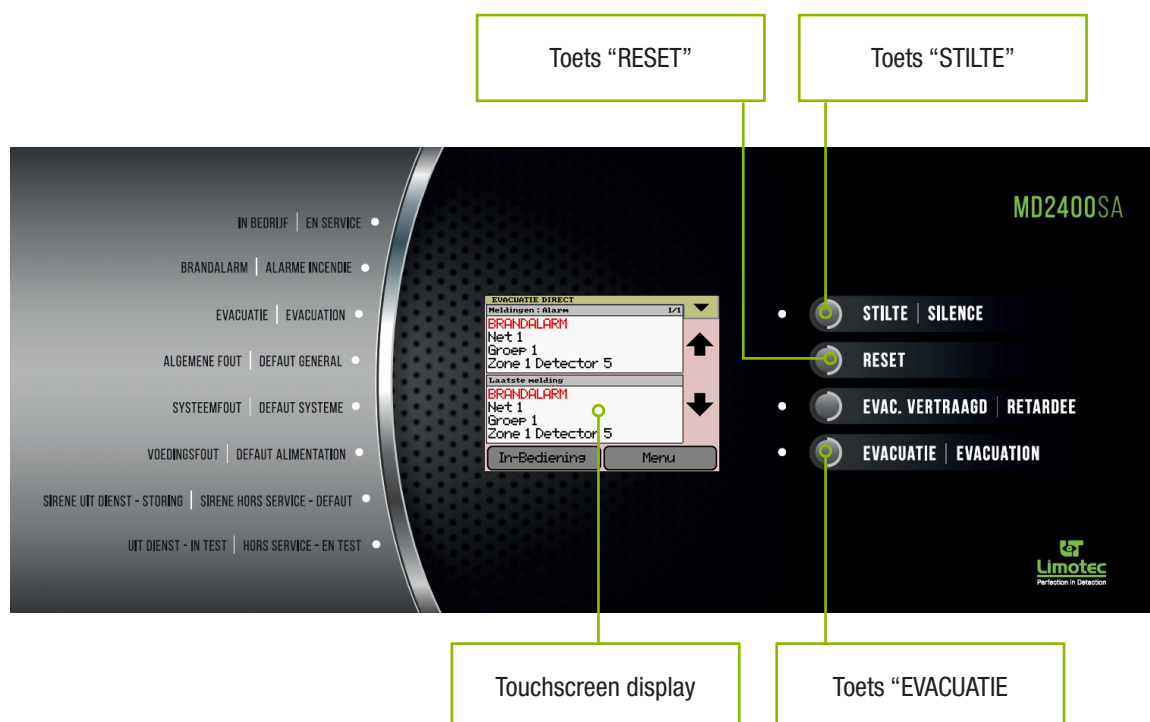

VERTRAGINGSTIJDEN:

Evacuatie- Reactietijd^(*): (1-9 minuten)	De evacuatie-reactietijd is de tijd tussen het melden van een brandalarm op de C.I.E. MD2400SA en het aanvaarden van het alarm via de toets "STILTE" op de C.I.E. MD2400SA. Indien het brandalarm voor het verstrijken van de reactietijd niet werd aanvaard, start de evacuatieprocedure.
Evacuatie-Interventietijd^(*): (1-9 minuten)	De evacuatie-interventietijd is de tijd die verstrijkt vanaf het aanvaarden van het brandalarm door het drukken op de toets "STILTE" op de C.I.E. MD2400SA. Indien het brandalarm voor het verstrijken van de interventietijd niet werd verwerkt, start de evacuatieprocedure. Door het drukken op de toets "STILTE" kan de interventietijd opnieuw worden gestart.
Batterijfout: 8 minuten	Bediening van de "STILTE" toets heeft geen invloed op de vertragingstijd. Bediening van de "RESET" toets start de vertragingstijd opnieuw.
Netspanningsfout: 20 minuten	Een netspanningsfout wordt onmiddellijk in het logboek van de C.I.E. MD2400SA gemeld. Bediening van de "STILTE" toets heeft geen invloed op de vertragingstijd. Bediening van de "RESET" toets start de vertragingstijd opnieuw.

^(*) instelbaar tussen 1 en 9 minuten: contacteer uw installateur voor meer informatie.