


Fig.1I: SCHEMA DE CÂBLAGE XP95 SOCLE AVEC ÉLÉMENT THERMIQUE

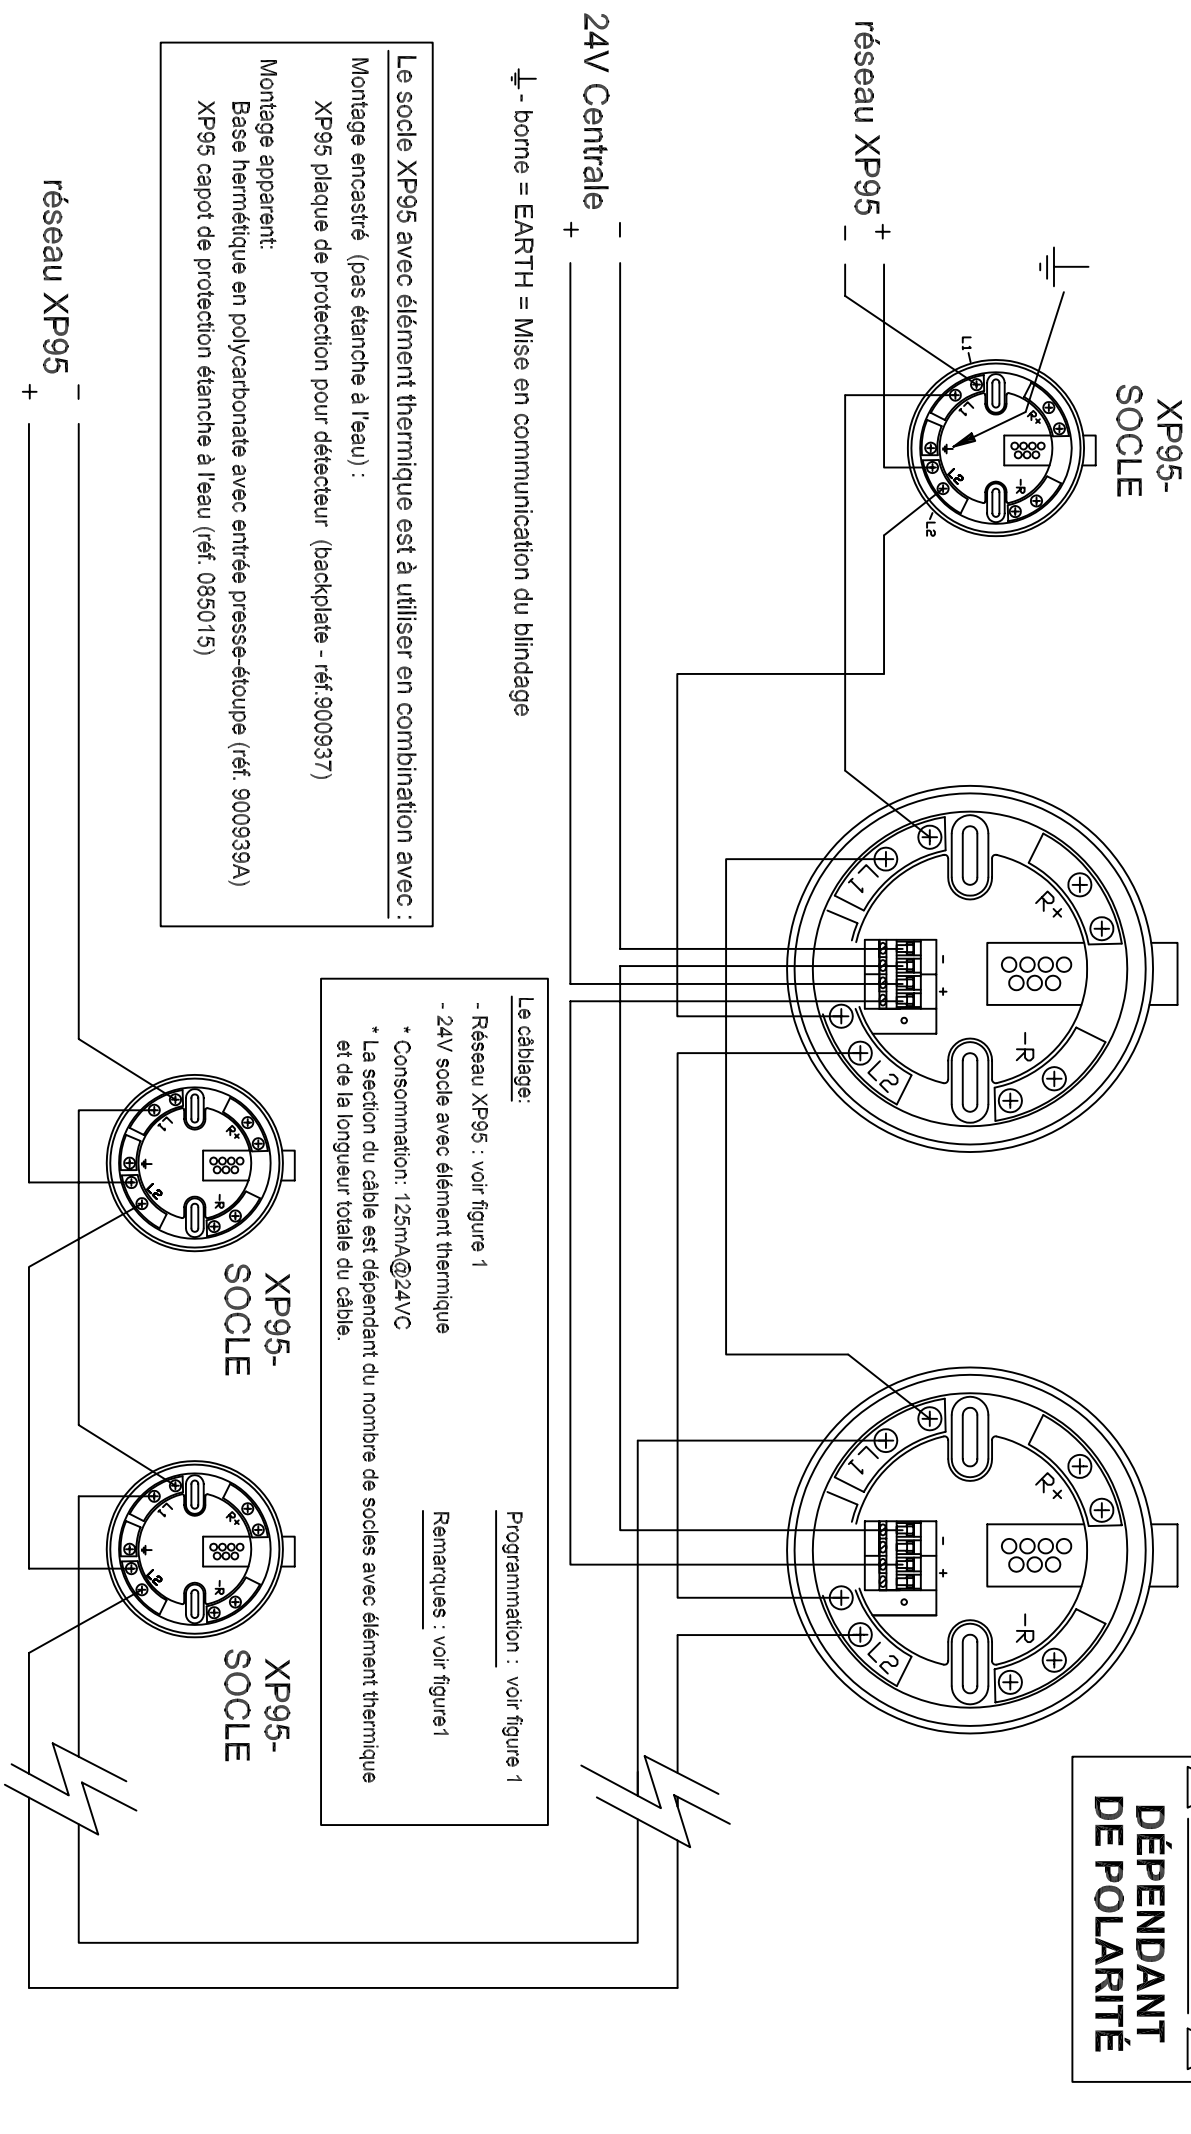

⚠ ATTENTION ⚠
DÉPENDANT
DE POLARITÉ

⚡ - borne = EARTH = Mise en communication du blindage

Le socle XP95 avec élément thermique est à utiliser en combinaison avec :

Montage encastré (pas étanche à l'eau) :

XP95 plaque de protection pour détecteur (backplate - réf.900937)

Montage apparent:

Base hermétique en polycarbonate avec entrée presse-étoupe (réf. 900939A)

XP95 capot de protection étanche à l'eau (réf. 085015)

Le câblage:

- Réseau XP95 : voir figure 1

- 24V socle avec élément thermique

* Consommation : 125mA@24VC

* La section du câble est dépendant du nombre de socles avec élément thermique et de la longueur totale du câble.

Programmation : voir figure 1

Remarques : voir figure1

réseau XP95 + -

XP95-SOCLE

XP95-SOCLE

DES MODIFICATIONS PEUVENT ETRE EFFECTUEES SANS MENTION PREALABLE
LIMOTEC NV, BOUSTRAT 21, B-8570 VICHTE

Bestand	TBABF 47	REV	Wijzigingen
Getekend	DECEUNINCK C. 0		
Goedgekeurd	HERREMAN J.		
Datum	18/11/2010		